




ULOŽENÍ KABELU
(ROSTLÝ TERÉN)




SOUBĚH KABELŮ NN
(ROSTLÝ TERÉN)




SOUBĚH S VODOVODEM
(ROSTLÝ TERÉN)

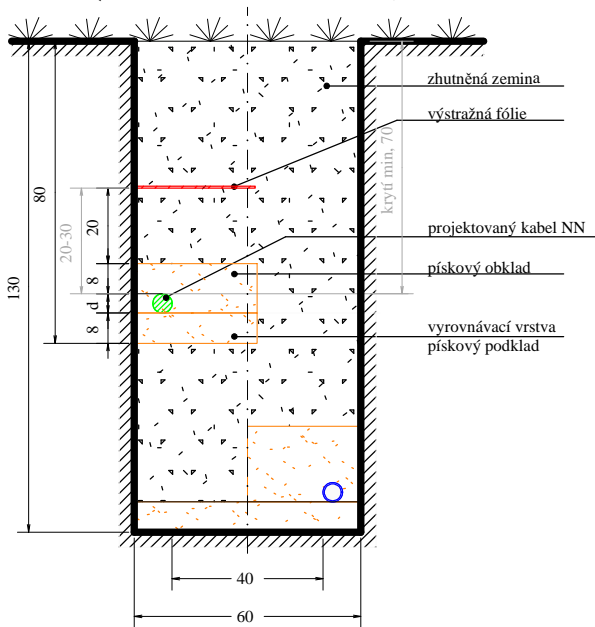


KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH IS
(SDĚLOVACÍ KABEL, VODOVOD)

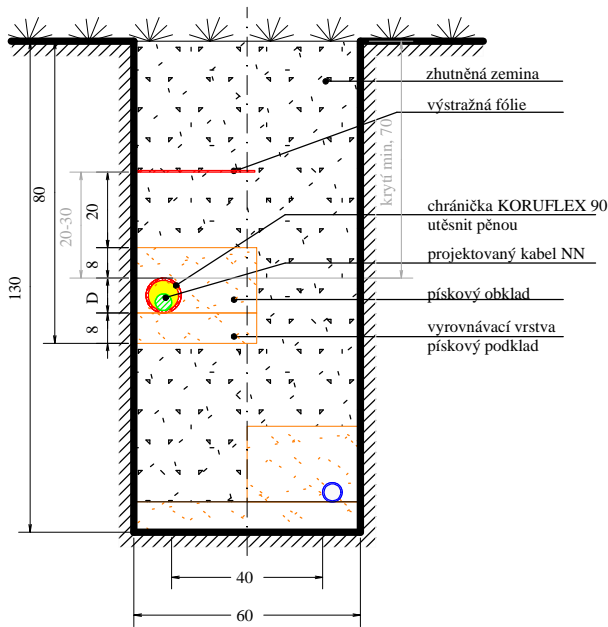



KŘÍŽENÍ KOMUNIKACE
(PŘEKOP)



(uložení zemnicí pásky)



Minimální vzdálenosti kabelu NN od inž. sítí dle ČSN 73 6005 :




LEGENDA:

● kabel NN, ● kabel HDV, ● kabel HDO, ● navržený vodovod

d - vnější průměr kabelu, D - vnější průměr chráničky.

Hutnění vrstev výkopu po 20 cm.

Projektoval:	PRG:	Schválil:	 ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. nám. 9. května 2136/10 680 01 Boskovice tel.: 725 555 205, fax: 516 453 591 prikryl.lenbo@centrum.cz	
Ing. Miroslav Přikryl	TurboCAD Profesional v. 10.1 TZ20-5078	Petr Komárek		
Kraj: Jihomoravský		Kat.ú.: Boskovice		
Stavebník: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice			Datum:	12/2015
Název stavby:			Číslo stavby:	-
			Číslo zakázky:	-
Obsah výkresu:			Formát:	2xA4
			Měřítko:	Číslo výkresu
Řezy kabelových tras NN			1 : 20	04