


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PVC/PP


SVISLÁ RÝHA

ÚHEL ULOŽENÍ 90°

PŘÍČNÝ ŘEZ

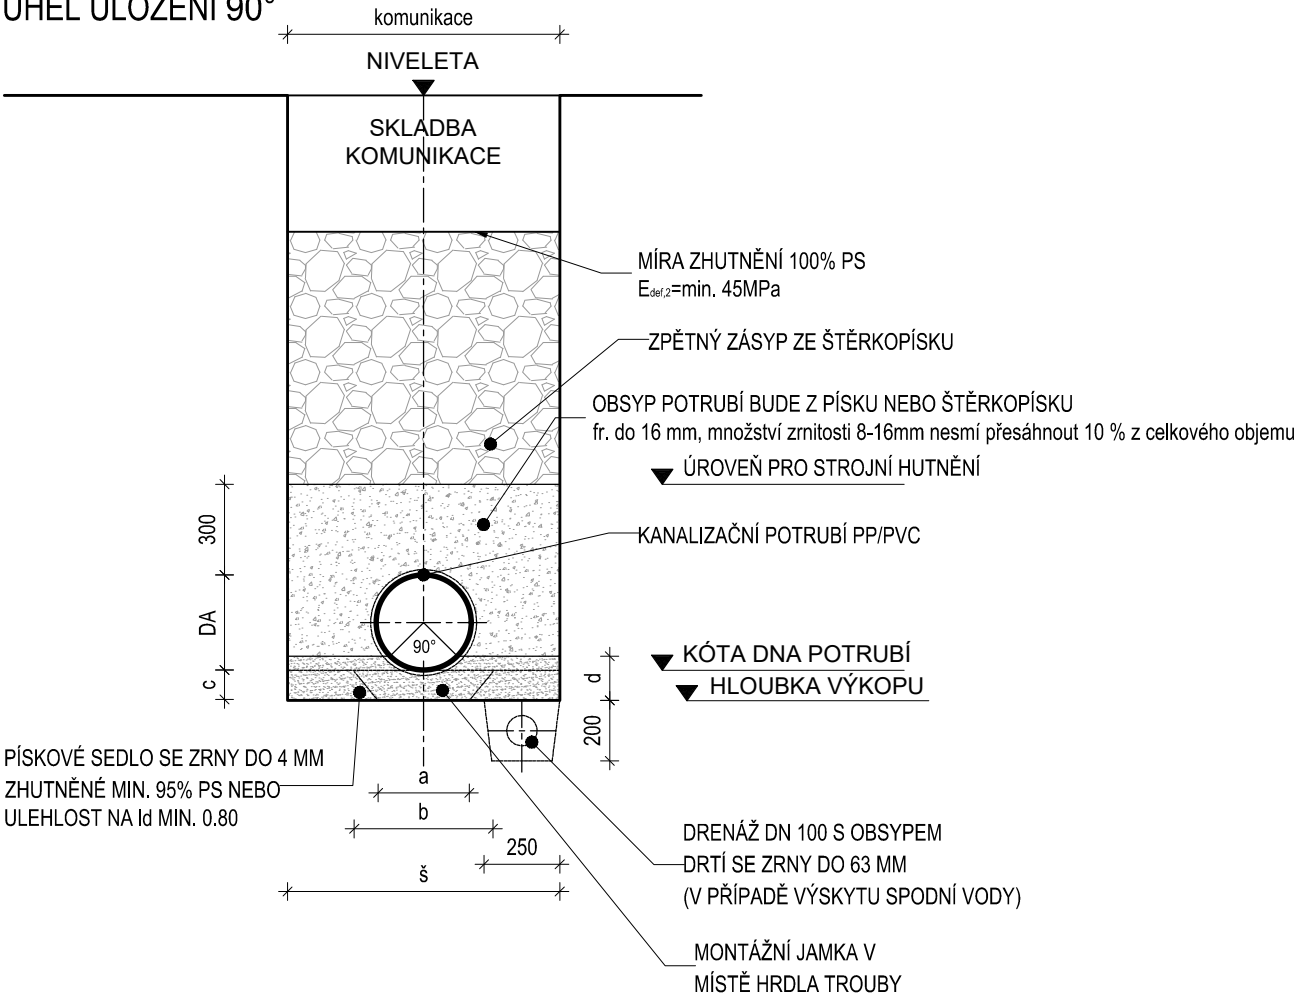


PODÉLNÝ ŘEZ

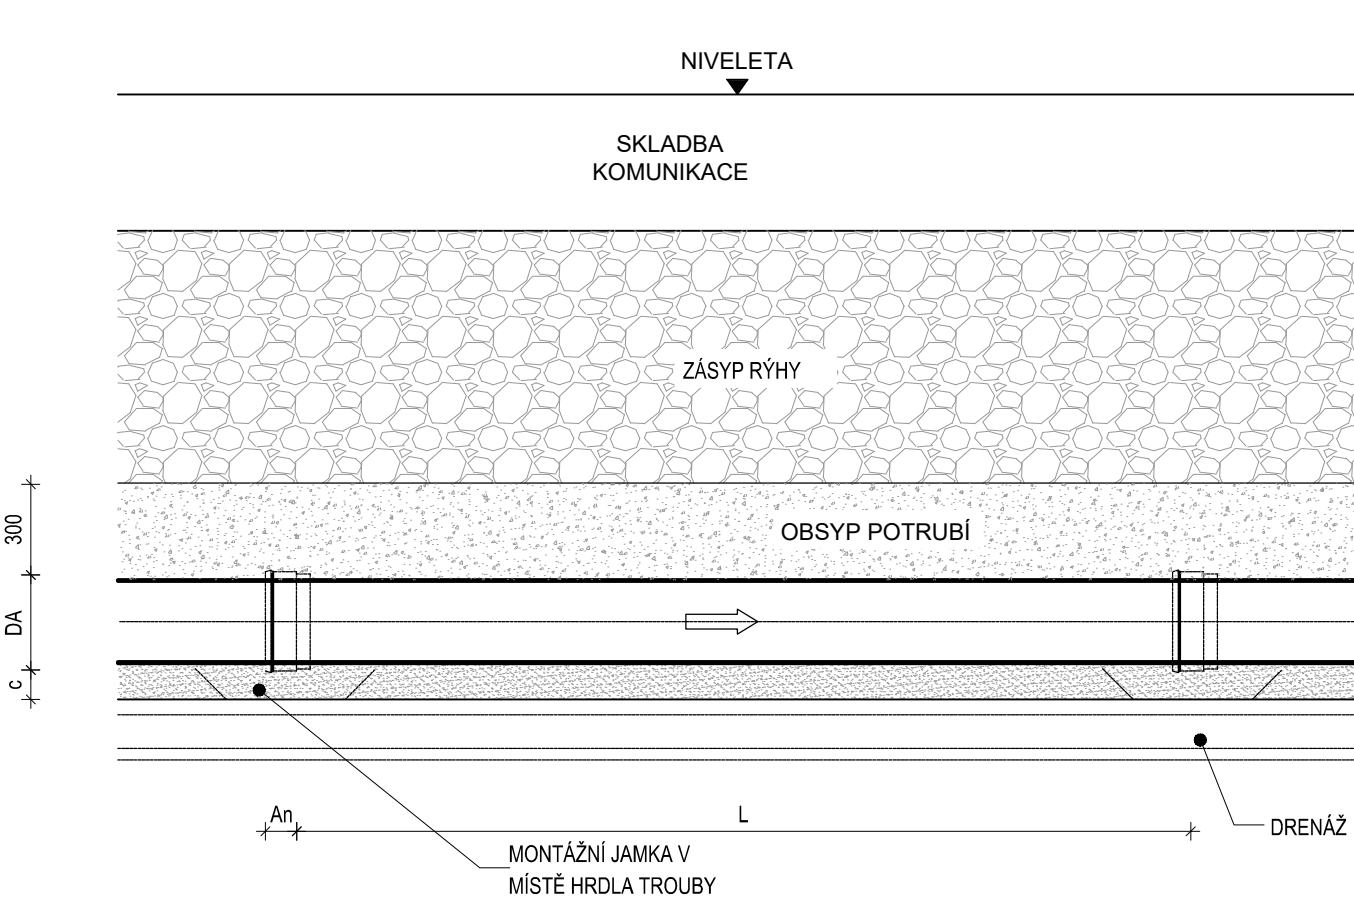

POZNÁMKA:

- OBSYP POTRUBÍ PROVÉST Z PÍSKU NEBO ZEMINY BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC PRO POTRUBÍ DO DN 200 O ZRNITOSTI MAX. 20mm, OD DN 250 MAX. 30mm.
- LOŽE POD POTRUBÍ PROVÉST ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO OBSYP, V KAMENITÉM TERÉNU MIN. TLOUŠŤKA LOŽE 150mm.
- HUTNĚNÍ OBSYPU PROVÉST PO VRSTVÁCH PŘI DODRŽENÍ MIN. STUPNĚ HUTNĚNÍ PRO NESOUDRŽNÉ ZEMINY D = 95%, PRO SOUDRŽNÉ ZEMINY D = 92%. OBSYP NAD POTRUBÍM NEHUTNIT.
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ POUŽÍT PŘI VÝSKYTU SPODNÍ VODY
- ŠÍŘKA RÝHY JE UVEDENA INFORMATIVNĚ. NUTNO DODRŽET ZEJMÉNA VYHLÁŠKU ČÚBP č. 309/2006 Sb.

<div></div> <div>Josef Novák projekce dopravních staveb Masarykovo nám. 3a, Letovice 679 61, tel.: 776 754 849 email : novkjosef30@gmail.com</div>		AUTORIZOVÁNO	ČÍSLO PARÉ
IČO:05734894			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
JOSEF NOVÁK	JOSEF NOVÁK		
INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice			
Boskovice, ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace SO 100 Pozemní komunikace <i>p.č. 6990, 6995/2, 2054, 2055, 2050/1, 2050/2, 1990/161, 6992, k.ú. Boskovice</i>		STUPEŇ PD	SPOLEČNÉ POVOLENÍ
		ZAKÁZKA	03JNDS/18
		FORMÁT	12 A4
		DATUM	12/2018
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ - PVC		1:25	D.1.3.1.