

Zodpovědný projektant:		Kamil Zouhar, ČKAIT 1007480		Projektování vyhrazeného el. zařízení do 1000V Revizní technik vyhrazeného el. zařízení E2A	
Investor:		Město Boskovice Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice		KAMIL ZOUHAR	
Stavba:		Stavební úpravy bytů DPS MSSS Havlíčkova č. p. 19, Boskovice		Ol. Blažka 58 679 02 Rájec-Jestřebí IČO: 03836941 mob: +420 777 573 341 email: zouhar@revizezouhar.cz	
Název výkresu:		k. ú. Boskovice		Datum:	06/2024
ROZVADĚČ RSPOL - ÚPRAVY				Č. zakázky:	PD-2023-047
				Formát:	4xA4
				Stupeň PD:	DPS-R1
Část:	D. 1.4. Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky	Měřítka:	--	Číslo výkresu: E-15	

ROZVÁDĚČ: Stávající, OCEP/Z

Budou doplněny vývody dle schématu. Stávající již nevyužité jističové vývody budou rezervy. Bude demontován zdroj stávajícího domácího telefonu.

Bude provedena úprava krycího plechu (popř. vyroben kryt nový)

Veškeré práce na instalaci v rámci společné spotřeby bude řešeny v rámci I. etapy rekonstrukce

POZNÁMKY:


- NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ UMÍSTĚNA DOKUMENTACE
- PŘÍSTROJE OPATŘIT POPISNÝMI ŠTÍTKY DLE SCHEMA ROZVADĚČE A SITUOVÁNÍ OBVODŮ V BUDOVĚ
- OPATŘIT VÝSTRAŽNÝMI ŠTÍTKY

OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

-ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA: ZÁKLADNÍ IZOLACÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY

-OCHRANA PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA: AUT. ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

3+NPE ~ 50Hz 400V TN-C-S

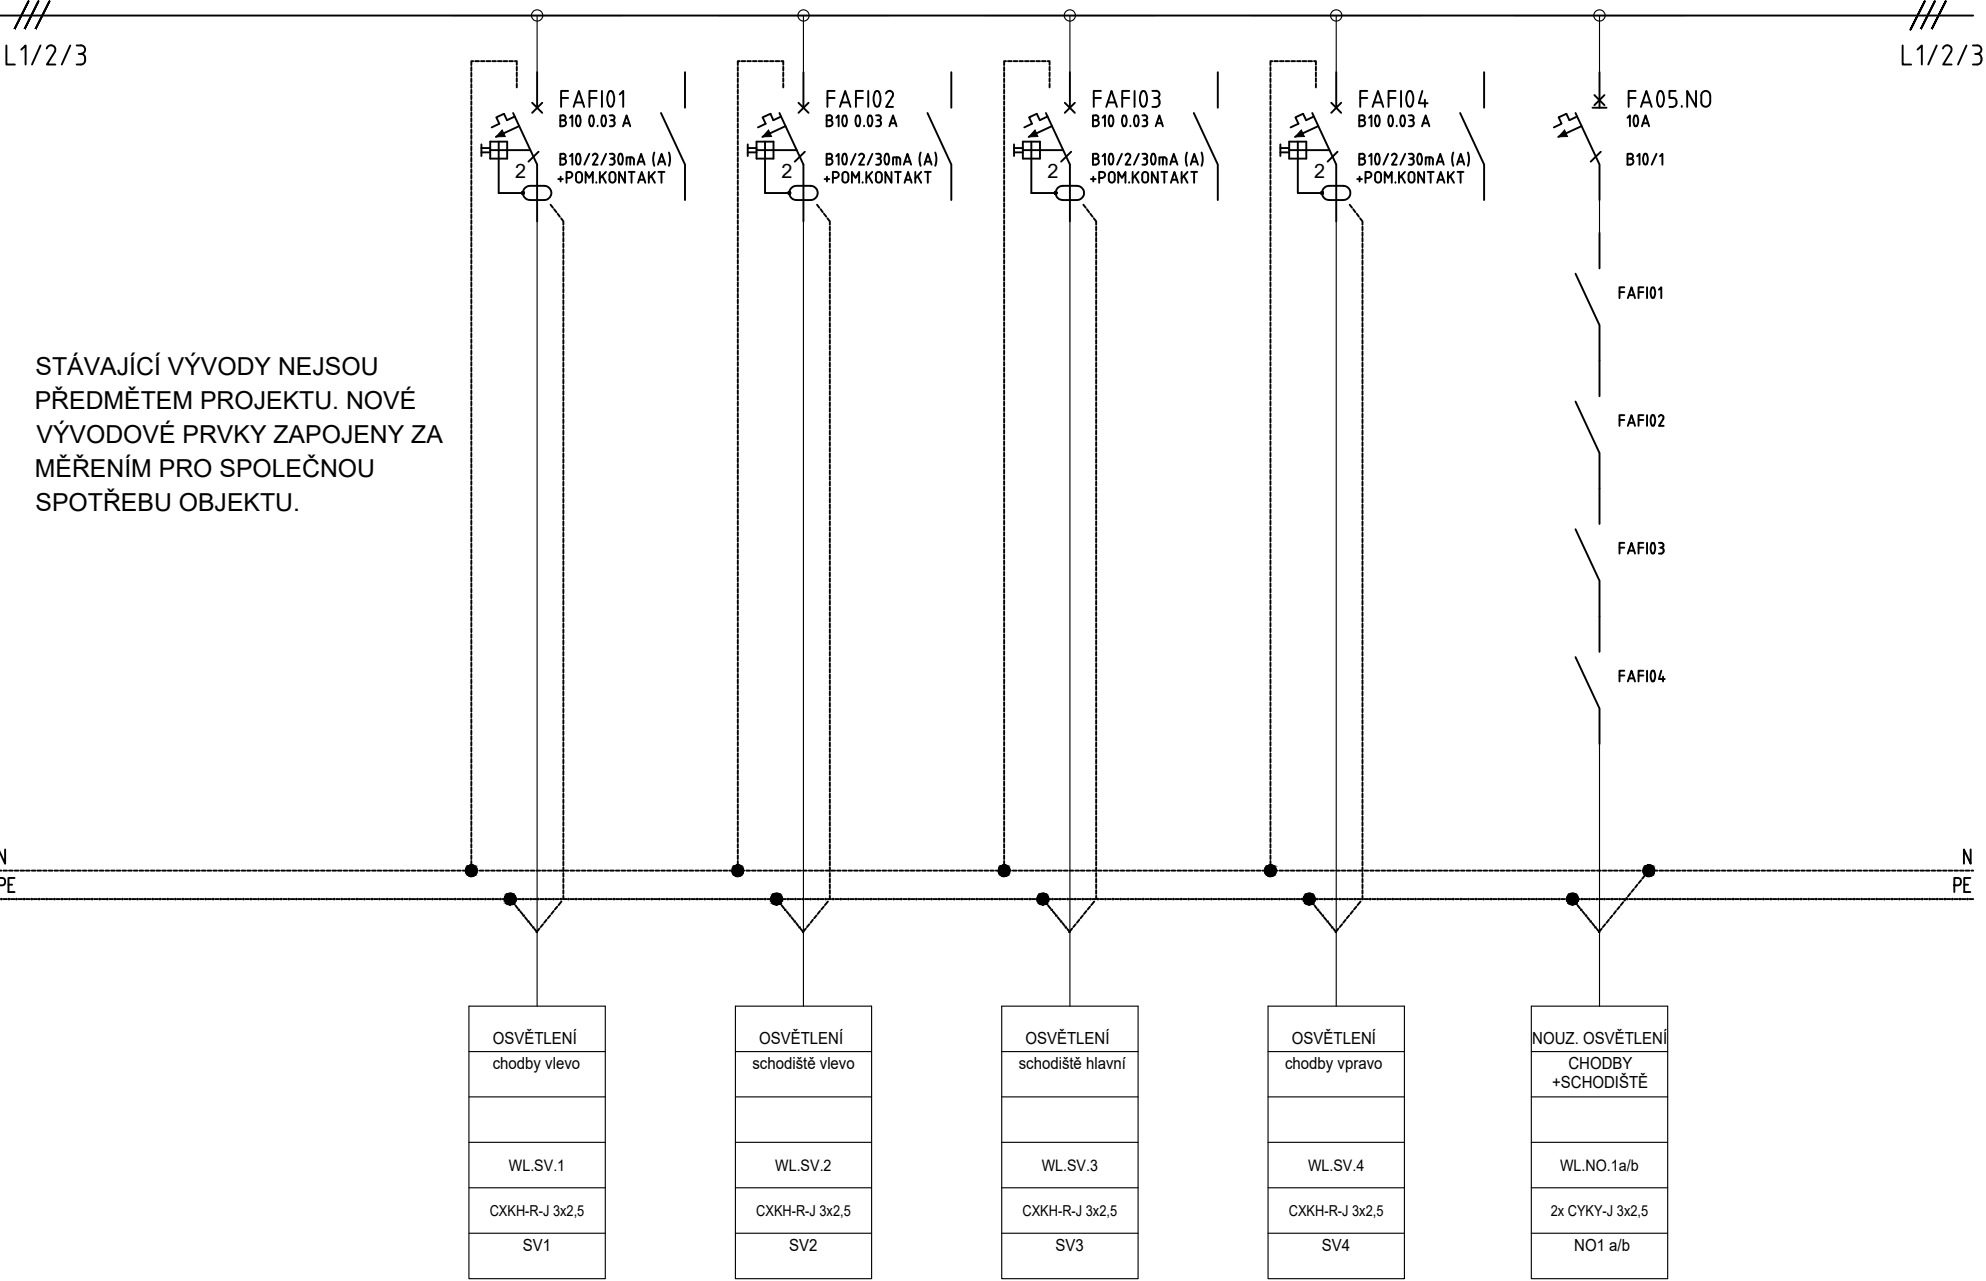

3+NPE ~ 50Hz 400V TN-C-S

