




ZAŘÍZENÍ	
Pi ( kW )	----
KABEL	CYKY-J 4x70mm2
Č. KABELU	WL 001
	Stávající

1	2	3	4	5
V 1	V 2	V 3	V 4	V 5
xxx	0,5	0,5	73,7	0,5
CXKH-R-J 5x25mm2	CXKH-R-J 5x16mm2	CXKH-R-J 5x16mm2	CXKH-R-J 5x16mm2	CXKH-R-J 5x16mm2
WL 01	WL 02	WL 03	WL 04	WL 05
stávající	1.PP	RSM 01.	RSM 02	RSM 03

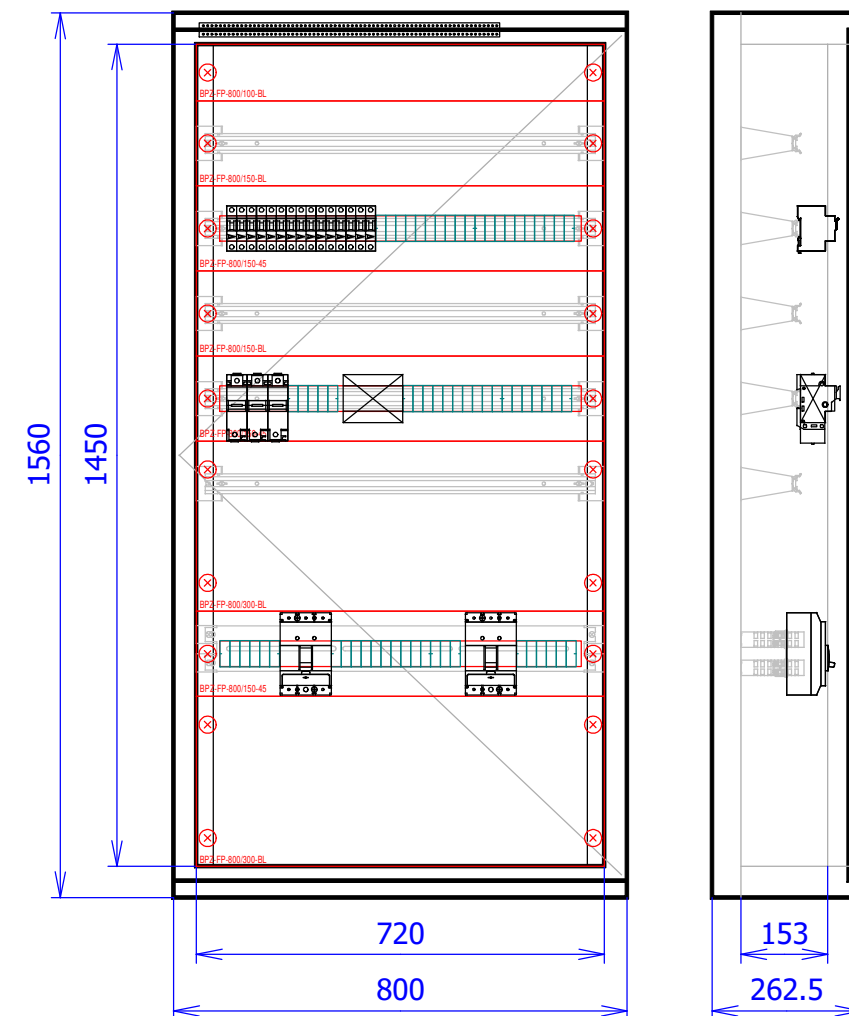

**ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S**  
**OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41edice 3:**  
**AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,**  
**POSPOJOVÁNÍM**

PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODŮ				
JIŘÍ PAVLŮ, KPT. JAROŠE 37, 680 01 BOSKOVICE, IČ: 155 82 647				
VEDOUcí PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL		
PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ		
				
INVESTOR:			STUPEŇ:	
Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice			DPS	
STAVBA:			DATUM:	
<b>Základní škola Boskovice, příspěvková organizace</b>			01/2024	
<b>odlučené pracoviště nám. 9. května 953/8, 680 01 Boskovice</b>			MĚŘÍTKO:	
<b>REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE - ETAPA II.</b>			-----	
OBSAH:			ČÍSLO VÝKRESU:	
<b>ROZVODNICE RSM 001</b>			<b>08</b>	