

souřadnicový systém S-JTSK  
výškový systém Bpv.

objednatel:

zakázka:



Město Boskovice

Masarykovo nám. 4/2  
680 18 Boskovice

KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU\_AKTUALIZACE  
p. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9,  
1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5 k. ú. Boskovice

stupeň dokumentace:

Dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

generální projektant:



EA architekti, s.r.o. m\_+420 602 462 127  
Rezkova 934/54 e \_eichlerova@ea-architekti.cz  
602 00 BRNO w \_www.ea-architekti.cz

autor návrhu: Ing. arch. Eva Eichlerová  
Ing. arch. Zdeněk Eichler  
spolupráce: Ing. arch. Michaela Korcová  
Ing. arch. Mária Nováková

část:

paré číslo:

S007 AREÁLOVÉ ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

zpracovatel části:



Puttner, s.r.o. m\_+420 737 930 511  
Šumavská 416/15 e \_pala@puttner.cz  
602 00 Brno w \_www.puttner.cz

zodp. projektant:

Bc. Radim Pala

vypracoval:

Bc. Radim Pala

název výkresu:

číslo zakázky:

6-2025

datum:

09/2025

formát:

A4

měřítko:

1:10

číslo výkresu:

VZOROVÉ ŘEZY KABELOVOU TRASOU


03

Technical cross-section drawing of a cable manhole (Kanalizace) with dimensions and labels:


- Dimensions:**
  - Overall height: 1200
  - Overall width: 800
  - Top section height: ~1000
  - Section below top: 200
  - Section below that: 100
  - Bottom section height: 100
  - Bottom flange thickness: 50
- Labels and Components:**
  - OSA VYTÝČENÍ (Reinforcement axis)
  - PROVIZORNÍ ZÁSYP RECYKLÁTEM (KONSTRUKCE KOMUNIKACE JE SOUČÁSTÍ JINÉHO SO) (Provisional backfill with recycled material (communication structure is part of another SO))
  - ZÁHOZ ZEMINOU (Backfill with soil)
  - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE (Warning foil)
  - REZERVA (Reserve)
  - CHRÁNIČKA Ø110/94 (Protective sleeve Ø110/94)
  - CHRÁNIČKA Ø63/52 (Protective sleeve Ø63/52)
  - KABEL CYKY-J 4x16mm<sup>2</sup> (Cable CYKY-J 4x16mm<sup>2</sup>)
  - PÍSKOVÉ LOŽE (Sand bed)
  - DRÁT FeZn 10mm (FeZn 10mm wire)
  - ZEMINA (Soil)

Poznámka: Výkopy ve společné rýze s kabely NN jsou předmětem S006

## ULOŽENÍ KABELU VO V CHODNÍKU

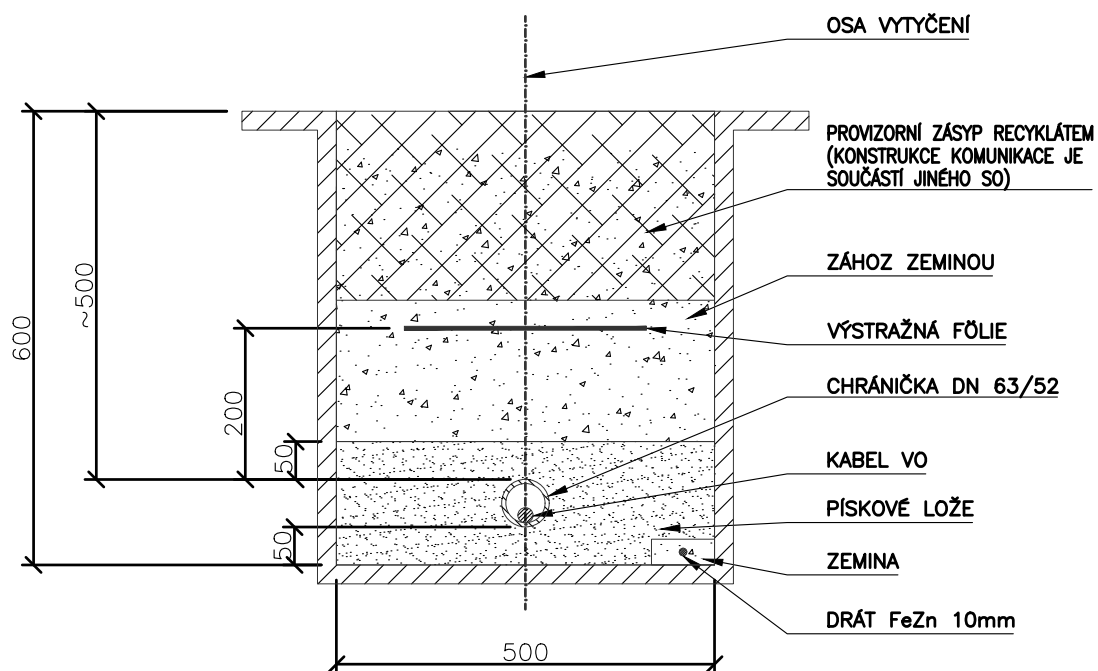

## ULOŽENÍ KABELU VO V ZELENÉM PÁSU

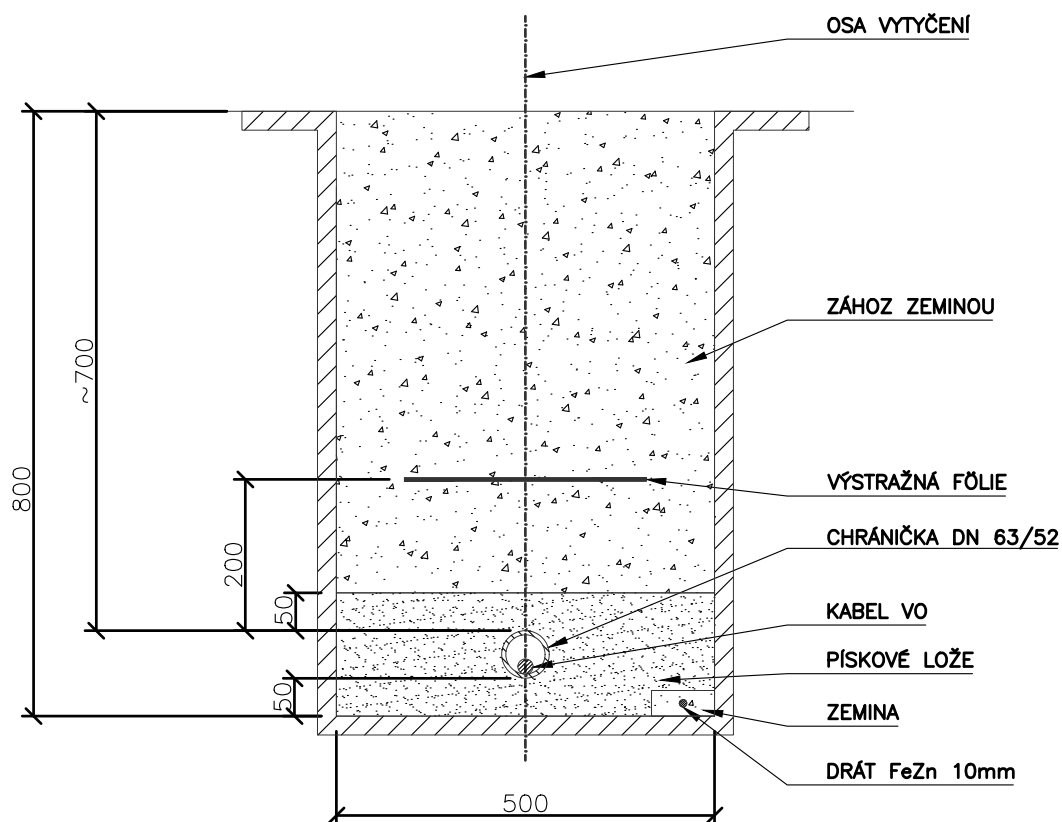

Poznámka: Výkopy ve společné rýze s kabely NN jsou předmětem S006