



LŮŽKOVÝ TRAKT PRAVÝ

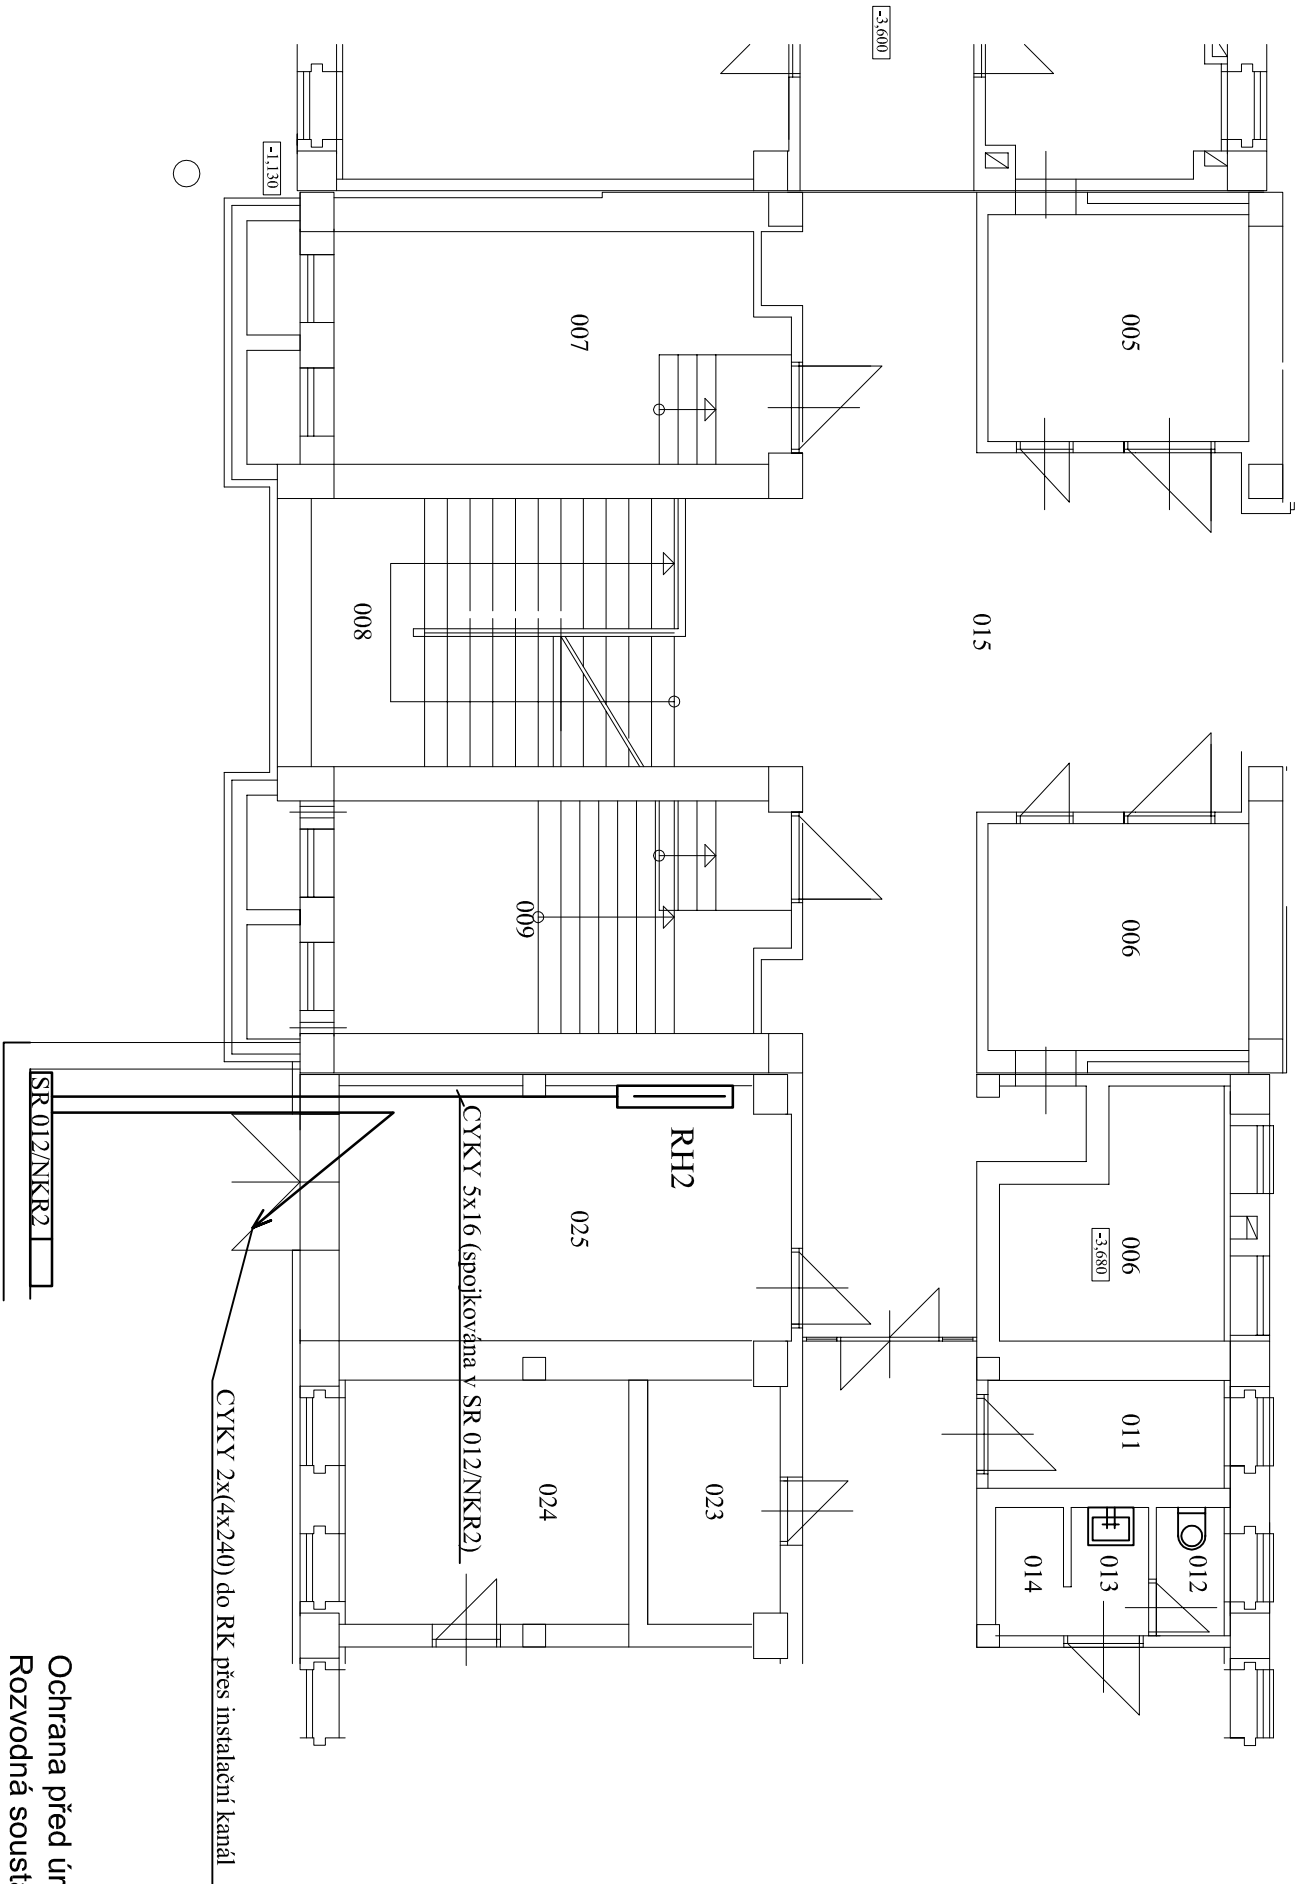

POZNÁMKY:

- 1.Nový rozvaděč RK bude napojen z rozpojovací a jističí skříňně SR012/NKR2 dvěma kabely 2x(CYKY 4x240). Vedení bude vedeno do podzemního kanálu a dovezeno do kotelny. V kotelně pak uloženo ve žlabu a zavedeno na hlavní vypínač v RK. Kabely budou napojeny na volné pojistkové spodky a jištěny pojistkami 315A.
- 2.Stávající přívod FVE 30kWp bude přepojen do RH2 na volnou pozici a odjištěn jističem 3x63A/B. Přívod CYKY 5x16 bude v SR012/NKR2 spojčován.
- 3.Stávající vývod KGJ MT 130 bude v RH2 zrušen a odpojen.
- 4.Kabely z RK budou z instalačního kanálu do skříňně SR012 vedeny ve výkopu.

<div><div></div><div><div>MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.</div><div>Slevačská 245/11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz</div></div></div>				
VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	06/2018
ING. ŠTĚPÁN BRUS	Město Boskovice	ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:				
STAVBA:	NB - OBNOVA KOMBINOVANÉ VÝROBY			
	ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Z KGJ 1x180 kW			
OBJEKT:	D 1.05 ELEKTROINSTALACE			
NÁZEV VÝKRESU:	FORMÁT:		2xA4	
	MĚŘÍTKO:		1:100	
ROZVODY NN LŮŽKOVÝ TRAKT PRAVÝ - ÚPRAVY			Č. VÝKRESU:	
			2	

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
Rozvodná soustava NN: 3+PE+N, 3PEN, 230V/400V, 50Hz, TN-C-S, TN-C