


LŮŽKOVÝ TRAKT- LEVÁ ČÁST

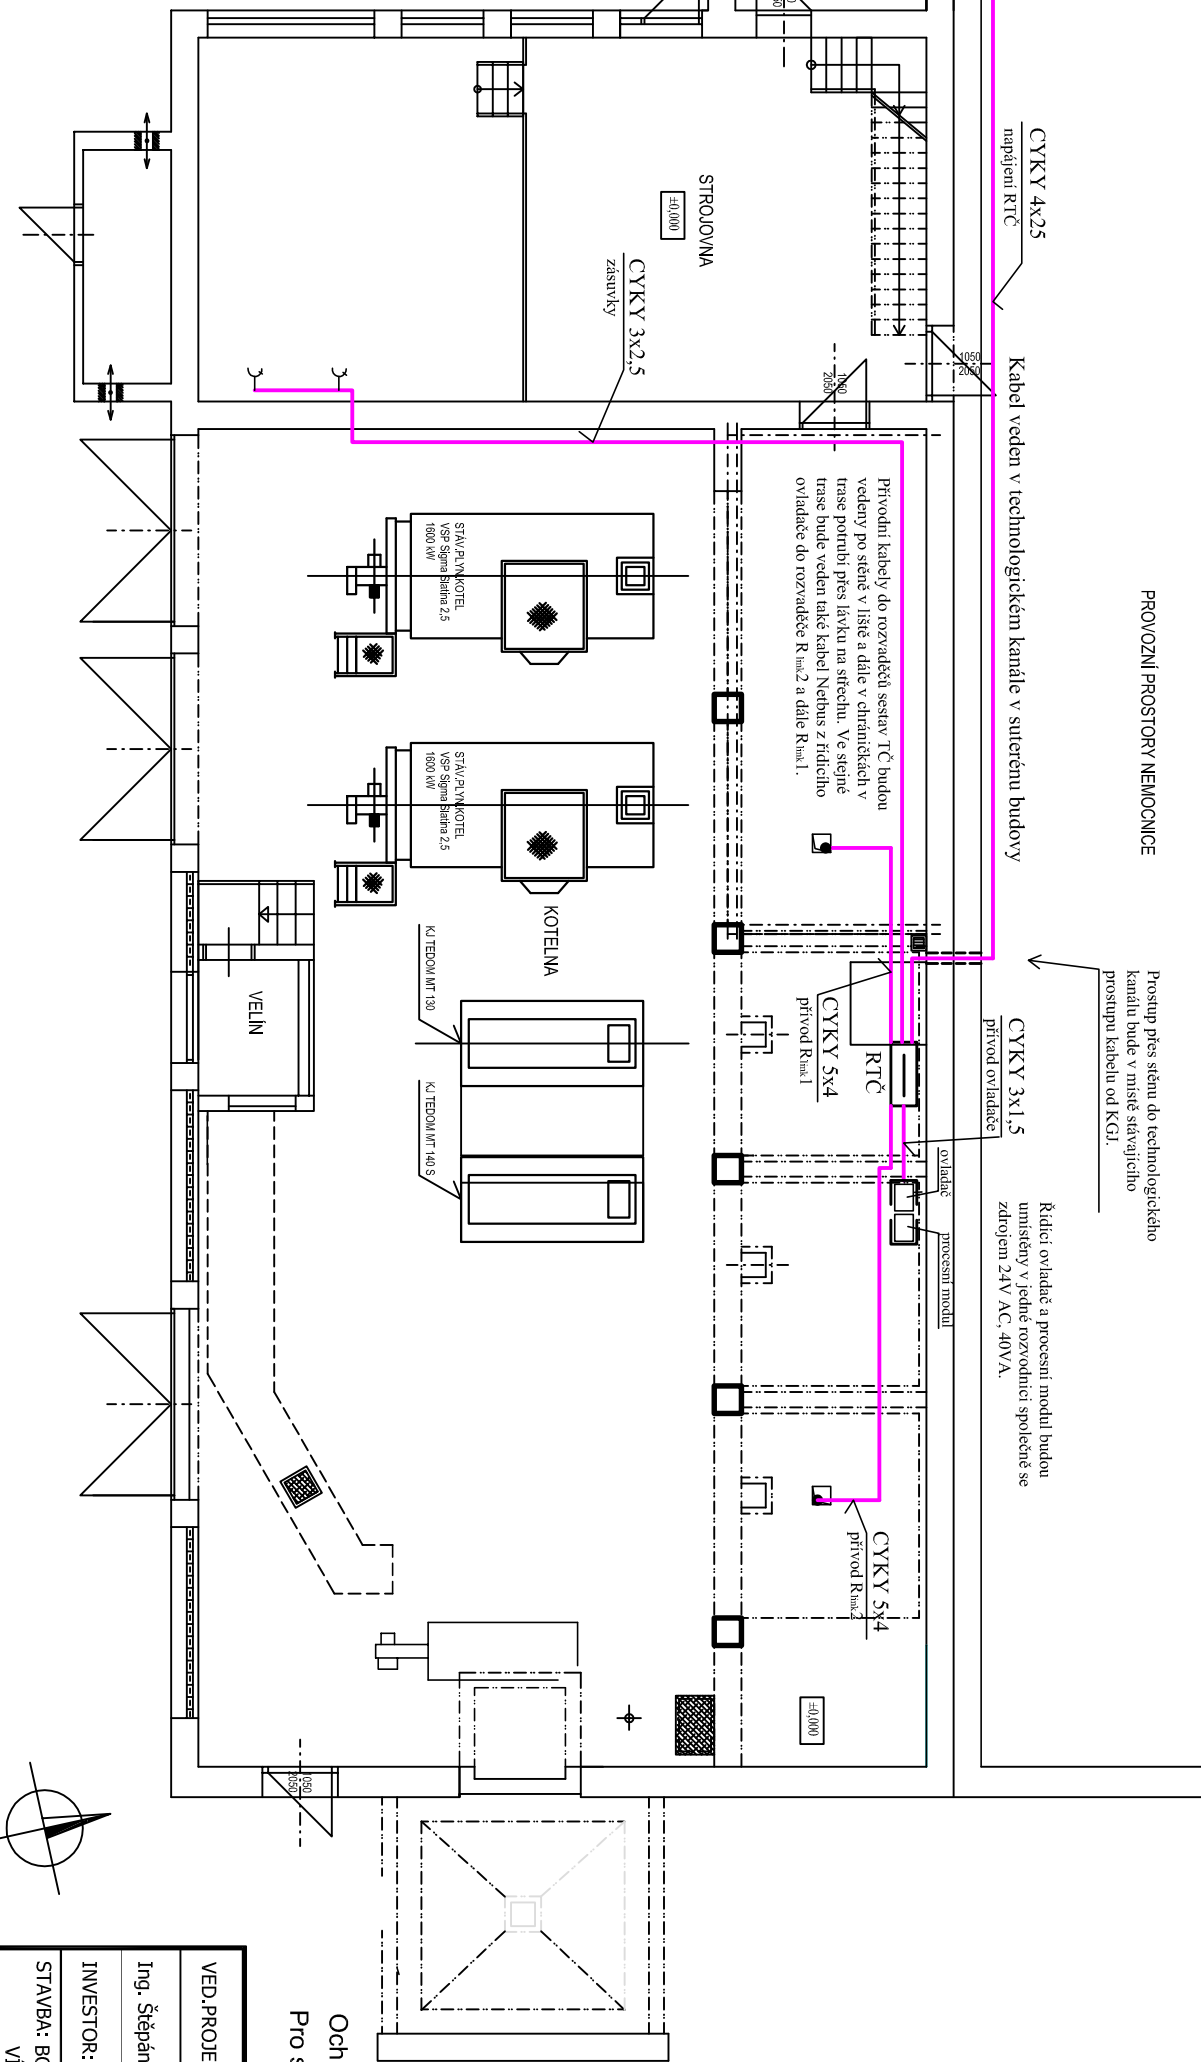

HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	MIX MAK-ENERGETIKA, s.r.o.
Ing. Štěpán Brus	Ing. Tomáš Novotný	Ing. Ondřej Hubler	Štefánikova 38a 612 00 Brno
INVESTOR:	Město Boskovice, Městský úřad, 42 800 18 Boskovice		
STAVBA: BROSŮVCE NEBOČNICE - ZATEPLENÍ KOMPENZANTU A VÝKLEDOVÉHO OBJEKTU A INSTALACE TEPLOTAČNÍ ČERPADLA			
OBJEKT: SO 101.3.5 ELEKTROINSTALACE			
NÁZEV VÝKRESU:			
Situace - napájení technologie TČ			
MĚŘÍTKO:	1:100		
ČÍSLO VÝKRESU:	1		

Rozvodná soustava NN v objektu: 3+PE+N, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S.
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
Pro společné vedení potrubí a kabelů nutno dodržet ustanovení ČSN 33 2000-5-52 ed.2.