



LEGENDA:

- IZOLACE - VĚT - PUR 40 mm, AL. FOLIE S NASTŘEM
- TOPNÁ VODA - HŘÍVOD
- TOPNÁ VODA - VĚT
- VÍCE POTRUBÍ MAG SEBOU
- KV - KRUHOVÝ KOKHOUT
- KV - KRUHOVÝ KOKHOUT
- UV - VYPOUSKÁČECÍ KOKHOUT
- UV - VENTIL S KRYM
- UV - VENTIL S KRYM
- UV - KRUHOVÝ VENTIL



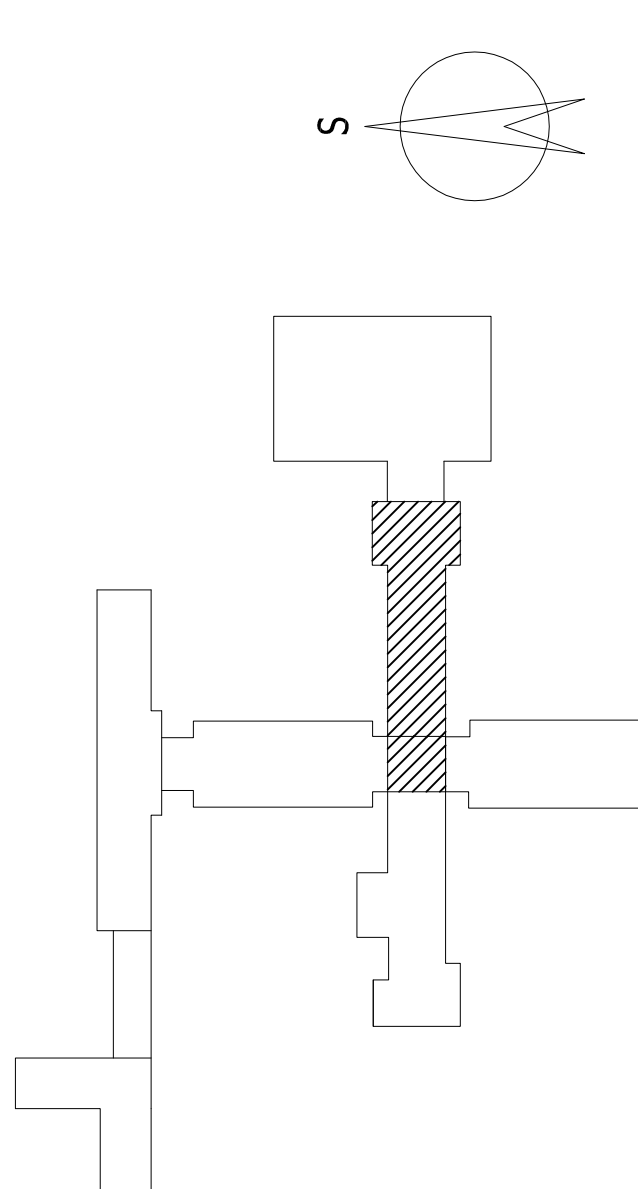

MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o.

Slevačská 245/11, 615 00 Brno, [www.mixmaxenergetika.cz](http://www.mixmaxenergetika.cz)

VED. PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	DATA:	10/2017
Ing. Štěpán Bina	Ing. Jiří Zita	Karel Vlk	DPS
INVESTOR:	Město Boskovice		
STAVBA:	NB - Rekonstrukce ležatých rozvodů v kotelně a energokanálu		
OBJEKT:	D 1.4.3 ÚT		
NÁZEV VÝKRESU:	Č. VÝKRESU:	12 x A4	150
LÚŽKOVÝ TRAKT VÝCHOD - IZOLACE ÚT VRAT		5	