

Obsah: Rozvaděč RAV107

Akce: Centrum polytechnické výchovy a vzdělání

pro volbu budoucího povolání

POZNÁMKY K DOKUMENTACI :

- 1) NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA !!
- 2) TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY !!
- JAKO TAKOVÁ SMÍ BÝT UŽITA PRO REALIZACI STAVBY, PRO VYBĚR DODAVATELE STEJNĚ JAKO PRO VŠECHNY STUPNĚ STAVEBNĚPRAVNÍHO ŘÍZENÍ!!!
- 3) DOKUMENTACE, KTERÁ JE OŘAZENA AUTORIZAČNÍM RAZÍTKEM ČKAIT: 1301979 SE STÁVA VEŘEJNOU LISTINOU A S JAKO TAKOVOU S NÍ MUSÍ BÝT NAKLÁDÁNO. PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNOU LISTINOU MŮŽE MÍT TRESTNĚPRAVNÍ DUSLÉDKY !!!

Poznámka:

Vypracoval:

Projekce:

Datum:

Karel Cais

TEVA elektro, s.r.o. Kroměříž

24.11.2016

Rozváděč:

Projekt:

Číslo projektu:

Rozvaděč RAV107

Centrum polytechnické výchovy a vzdělání

1112/16

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA / VOLTAGE
- ☒ 3f, 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S

☒ 1f, 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S

☒ MALÉ NAPĚŤÍ SYSTÉMŮ SELV / PELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM V SÍTÍCH TN DLE ČSN 332000-4-41ed2

- ☒ ZAKLADNÍ: ZAUJÍSTĚNA ZAKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPĚŽÁKAMI NEBO KRYTY DLE ČL. 411.2
- ☒ PŘI PORUŠĚ: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČL. 411.3.1
- ☒ PŘI PORUŠĚ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL. 411.3.2
- ☒ ZAKLADNÍ: MALÝM NAPĚTÍM SELV/PELV

VNĚJŠÍ VLVY DLE SOUBORU ČSN 332000-1ed.2 a 332000-5-51ed.3

- ☒ ABS - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLOTY, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- ☒ AB8 - PROSTORY VENKOVNÍ, NEOHRANĚNÉ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- ☒ VNĚJŠÍ VLVY: JEDNODUCHÉ - STANOVENÉ PROTOKOLEM URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ
- ☒ PÁSMO A ZONY DLE ČSN 332000-7-701ed.2

Typ, označení:

Stupeň krytí:


Šířka x Výška x Hloubka:


KIV 48UPS-F ROZVODNICE POD OMÍTKU,
ŠROUBOVÁ SVORKOVNICE, 4 ŘADY DIN LIŠT (48+8MODULŮ)

ZAPUŠTĚNÝ VE ZDI

IP30

315x684x87,5 mm

Vypracoval:	Karel Cais	AKCE:	Centrum polytechnické výchovy a vzdělání		Kapitola 1891 Kroměříž 002077708 572350908 projekce@teva-nv.cz www.teva-nv.cz
Kontroloval:	Ing. Radek Tesař		pro volbu budoucího povolání D.1.4. - Technika prostředí staveb D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody,bleskosvod		
Datum :	24.11.2016				
		Investor:	Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice	Obsah:	
				Rozvaděč RAV107	
		Zak. číslo:	1112/16	ZměnaDatum:	
		V.č.:		Měřtko:	
			D.1.4.4.308_DPS		
					Líst: 2
					1

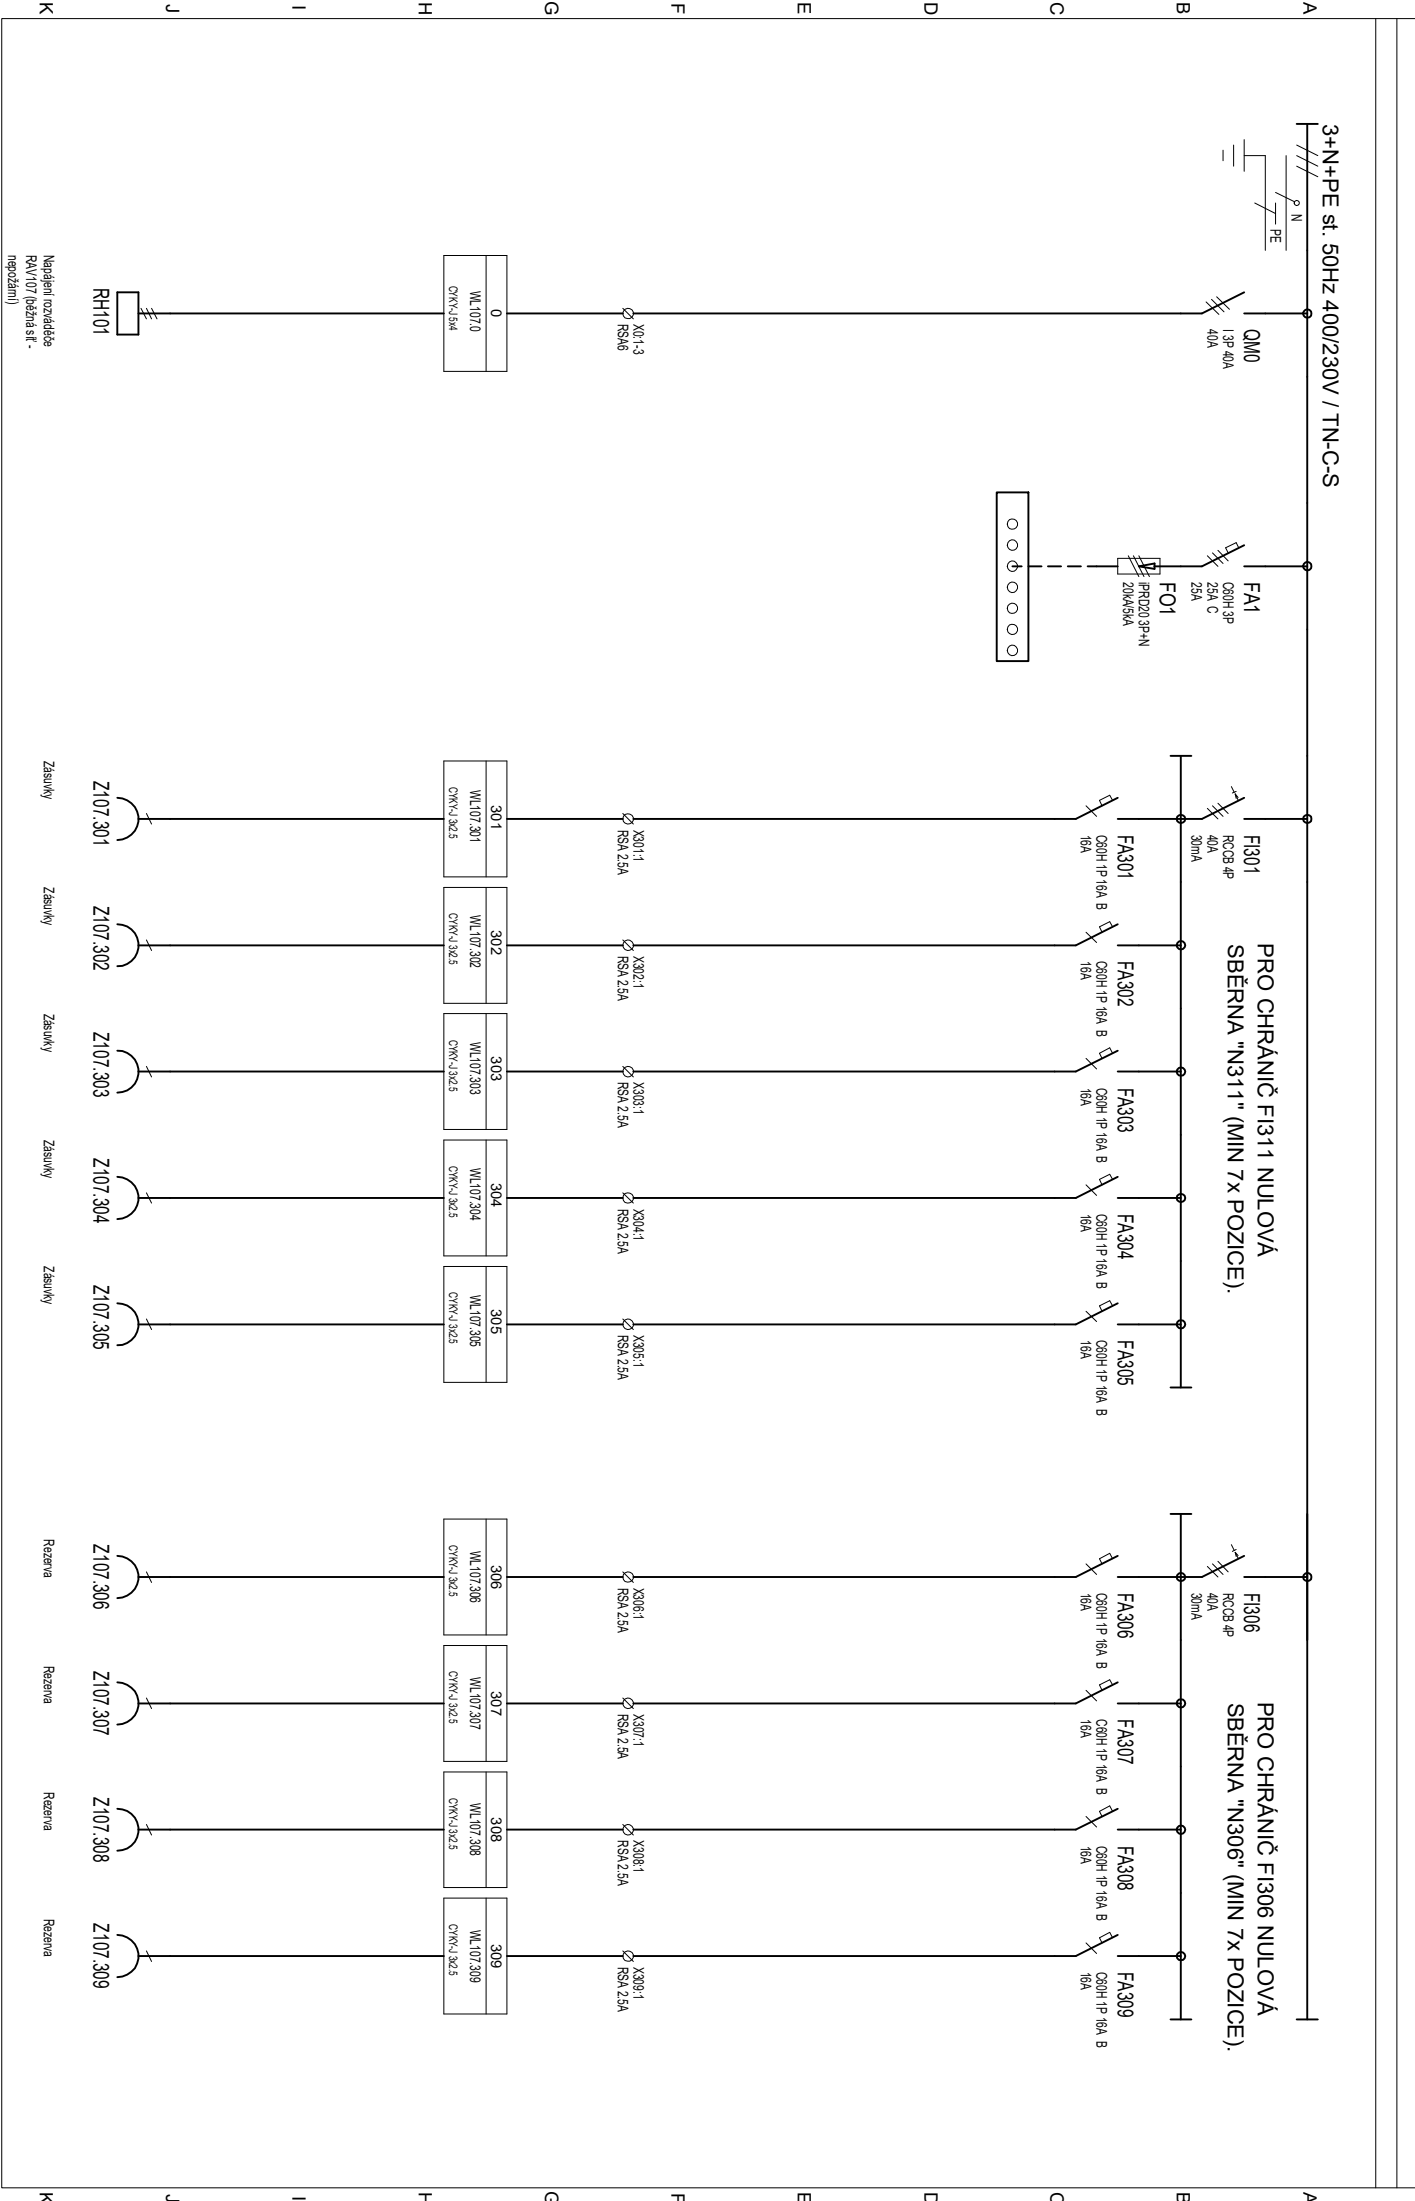

Vypracoval:	Karel Cais	AKCE:	Centrum polytechnické výchovy a vzdělání pro voibu budoucího povolání D.1.4. - Technika prostředí staveb D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody,bleskosvod	Investor:	Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice	Zak.číslo:	1112/16	A.K.:		Lístů:	2
Kontroloval:	Ing. Radek Tesař			Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		Líst:	
Datum :	24.11.2016			Rozvaděč RAV107		Měřtko:		D.1.4.4.308_DPS		2	