

Obsah: Rozvaděč RMDT121

Akce: Centrum polytechnické výchovy a vzdělání

pro volbu budoucího povolání

POZNÁMKY K DOKUMENTACI :

- 1) NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA II
- 2) TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY II
- JAKO TAKOVÁ SMÍ BÝT UŽITA PRO REALIZACI STAVBY, PRO VYBER DODAVATELE STEJNĚ JAKO PRO VŠECHNY STUPNĚ STAVEBNĚPŘÁVNÍHO ŘÍZENÍ!!!
- 3) DOKUMENTACE, KTERÁ JE ORAŽENA AUTORIZAČNÍM RAZÍTKEM ČKAT: 1301979 SE STÁVÁ VEŘEJNOU LISTINOU A S JAKO TAKOVOU S NI MUSÍ BÝT NAKLADÁNO, PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO NAKLADÁNÍ S VEŘEJNOU LISTINOU MUŽE MÍT TRESTNĚPŘÁVNÍ DÚSLEDKY !!!

Poznámka:

Vypracoval:

Projekce:

Datum:

Karel Cais

TEVA elektro, s.r.o. Kroměříž

24.11.2016

Rozváděč:

Projekt:

Číslo projektu:

Rozvaděč RMDT121

Centrum polytechnické výchovy a vzdělání

1112/16

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA / VOLTAGE

3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C-S

1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S

MALE NAPĚTÍ SYSTÉMU SELV / PELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM V SÍTÍCH TN DLE ČSN 332000-4-41ed2

- ZAKLADNÍ: ZAJIŠTĚNA ZAKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY DLE ČL. 411.2
- PŘI PORUŠĚ: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČL. 411.3.1
- PŘI PORUŠĚ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL. 411.3.2
- ZAKLADNÍ: MALÝM NAPĚTÍM SELV/PELV

VNĚJŠÍ VLVIVY DLE SOUBORU ČSN 332000-1ed.2 a 332000-5-51ed.3

- ABS - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLOTY, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- ABB - PROSTORY VENKOVNÍ, NECHRÁNĚNÉ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- VNĚJŠÍ VLVIVY JEDNODUCHÉ - STANOVENÉ PROTOKOLEM URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVIV
- PÁSMO A ŽŮNY DLE ČSN 332000-7-701ed.2

Typ, označení:

Stupeň krytí:


Šířka x Výška x Hloubka:

KLV-48UPS-F ROZVODNICE POD OMÍTKU, ŠROUBOVÁ SVORKOVNICE, 4 ŘADY DIN LIŠT (48+8MODULŮ)

ZAPUŠTĚNÝ VE ZDI IP30


315x684x87,5 mm


Vypracoval:	Karel Cais	AKCE:	Centrum polytechnické výchovy a vzdělání	<div><div><div></div></div><div><div>TEVA</div><div>Elektro, s.r.o.</div><div>Křesťanská 3881, Kroměříž</div><div>682071908, 673356088</div><div>682071908, 673356088</div><div>www.teva.cz</div></div></div>	Investor:	Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice	Zak. číslo:	1112/16	A.K.:		Lištů:	3
Kontroloval:	Ing. Radek Tesař		pro volbu budoucího povolání D.1.4. - Technika prostředí staveb D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody,bleskosvod		Obsah:		ZměnaDatum:		V.č.:		List:	
Datum :	24.11.2016					Rozvaděč RMDT121	Měřtko:		D.1.4.4.312_DPS			1

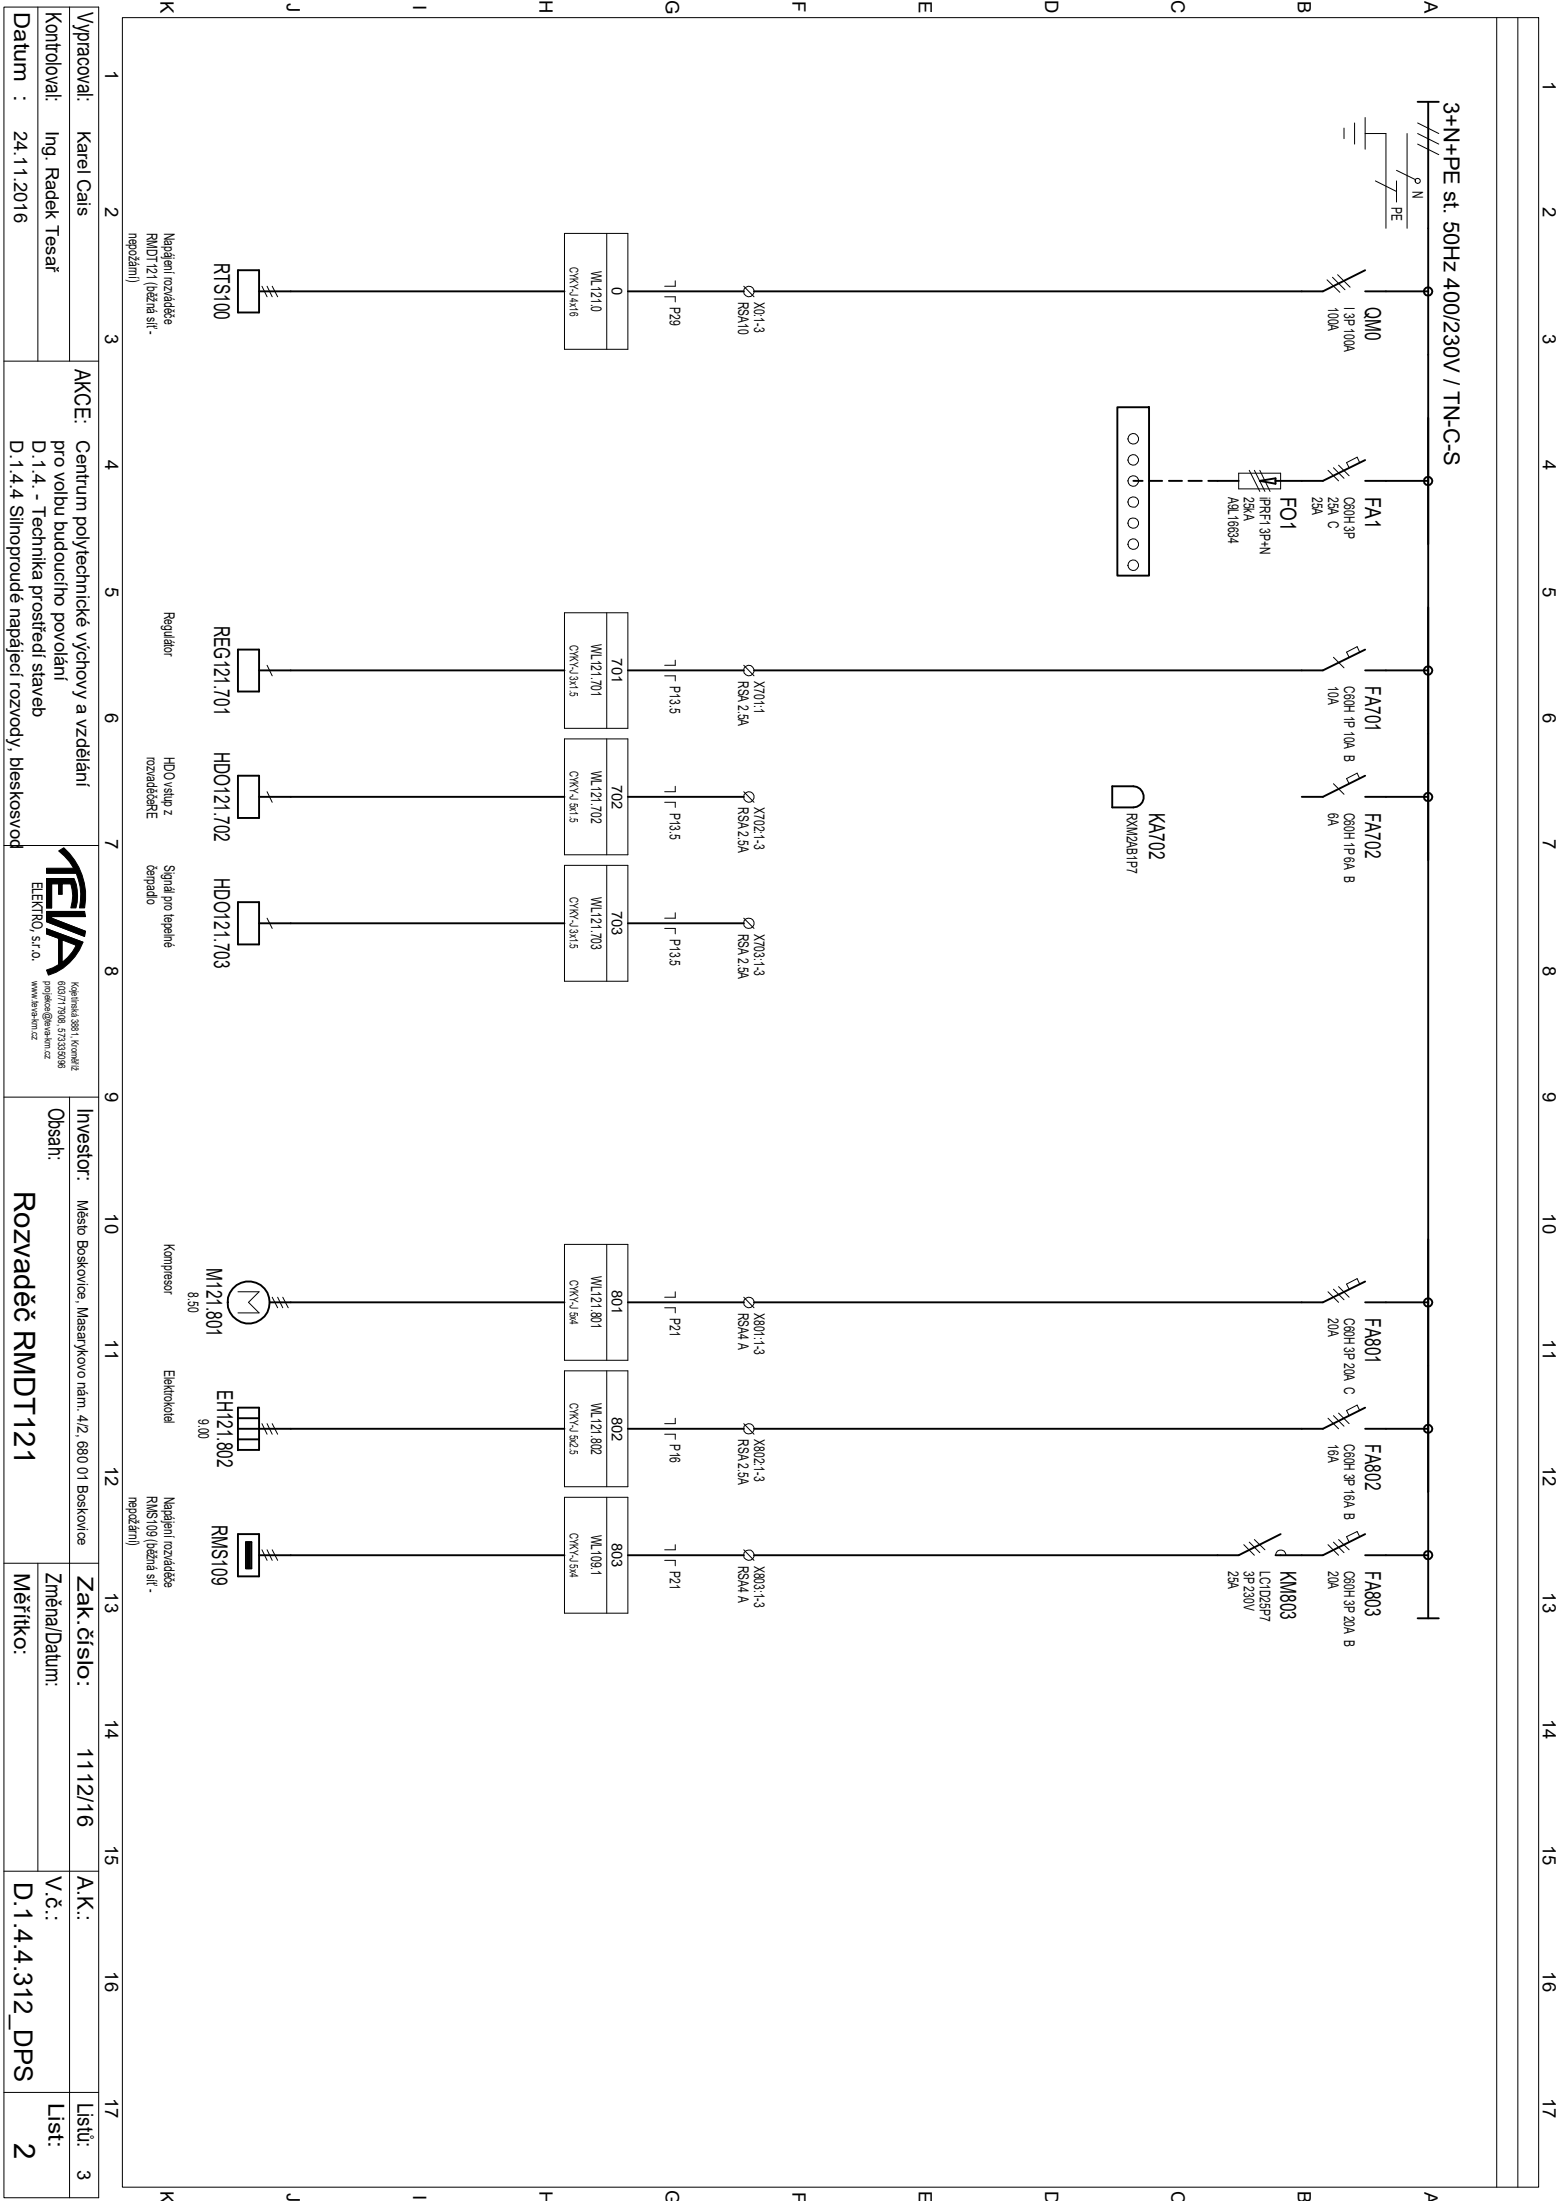

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

BLOKOVÁNÍ PROVOZU TEPELNÉHO ČERPADLA VE VYSOKÉM TARIFU



Vypracoval:	Karel Čais	AKCE: Centrum polytechnické výchovy a vzdělání pro volbu budoucného povolání D.1.4. - Technika prostředí staveb D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody, bleskosvod	 Kopřivná 3881, Kroměříž 60207/7088, 573309/8 proje@vetia.krn.cz www.vetia.krn.cz	Investor:	Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice	Zak. číslo:	1112/16	AK.:	Listů:
Kontroloval:	Ing. Radek Tereš			Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:	
Datum :	24.11.2016	Rozvaděč RMDT121	Měřtko:		D.1.4.4.312_DPS				3