

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Obsah: **Rozvaděč RMS109**

Akce: **Centrum polytechnické výchovy a vzdělání
pro volbu budoucího povolání**

POZNÁMKY K DOKUMENTACI :

- 1) NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA II
- 2) TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY II
JAKO TAKOVÁ SMÍ BYT UŽITA PRO REALIZACI STAVBY, PRO VYBĚR DODAVATELE STEJNĚ JAKO PRO VŠECHNY
STUPNĚ STAVEBNĚPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ!!!
- 3) DOKUMENTACE, KTERÁ JE ORAŽENA AUTORIZAČNÍM RAZÍTKEM ČKAT : 1301979 SE STÁVÁ VEREJNOU
LISTINOU A S JAKO TAKOVOU S NI MUSÍ BÝT NAKLÁDÁNO, PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO NAKLÁDÁNÍ S VEREJNOU
LISTINOU MUŽE MÍT TRESTNĚPRÁVNÍ DŮSLEDKY !!!

| | |
|-----------------|--|
| Poznámka: | Karel Cais |
| Vypracoval: | TEVA elektro, s.r.o. Kroměříž |
| Projekce: | 7.12.2016 |
| Datum: | |
| Rozváděč: | Rozvaděč RMS109 |
| Projekt: | Centrum polytechnické výchovy a vzdělání |
| Číslo projektu: | 1112/16 |

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA / VOLTAGE

- ☒ 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C-S
- ☒ 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- ☒ MALÉ NAPĚTÍ SYSTÉMŮ SELV / PELV


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM V SÍTÍCH TN DLE ČSN 332000-4-41ed2


- ☒ ZAKLADNÍ: ZAÚSTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACI ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPAŽKAMI NEBO KRYTY DLE ČL. 411.2
- ☒ PŘI PORUŠĚ: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČL. 411.3.1
- ☒ PŘI PORUŠĚ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL. 411.3.2
- ☒ ZÁKLADNÍ: MALÝM NAPĚTÍM SELV/PELV

VNĚJŠÍ VLIVY DLE SOUBORU ČSN 332000-1ed.2 a 332000-5-51ed.3


- ☒ ABS - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLOTY, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- ☒ ABB - PROSTORY VENKOVNÍ, NECHRÁNĚNÉ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- ☒ VNĚJŠÍ VLIVY JEDNODUCHÉ - STANOVENÉ PROTOKOLEM URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
- ☒ PÁSMNA A ZONY DLE ČSN 332000-7-701ed.2

| | |
|--------------------------|---|
| Typ, označení: | KL V-48UPS-F ROZVODNICE POD OMÍTKU, ŠROUBOVÁ SVORKOVNICE, 4 ŘADY DIN LIŠT (48+8MODULŮ) |
| Stupeň krytí: | ZAPUŠTĚNÝ VE ZDI |
| Šířka x Výška x Hloubka: | IP30 315x684x87,5 mm |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|--|-------------|---------|-------|--------|---|--|
| Vypracoval: | Karel Cais | <div><div>Kroměříž 3881 Kroměříž 602077098 573350908 proje@teva.cz www.teva.cz</div></div> | Investor: | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice | Zak. číslo: | 1112/16 | A.K.: | Listů: | 3 | |
| Kontroloval: | Ing. Radek Tesař | | Obsah: | | | | | | | |
| Datum : | 24.11.2016 | | <div>Rozvaděč RMS109</div> <div>Měřtko:</div> <div>V.č.: D.1.4.4.309_DPS</div> <div>Líst: 1</div> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

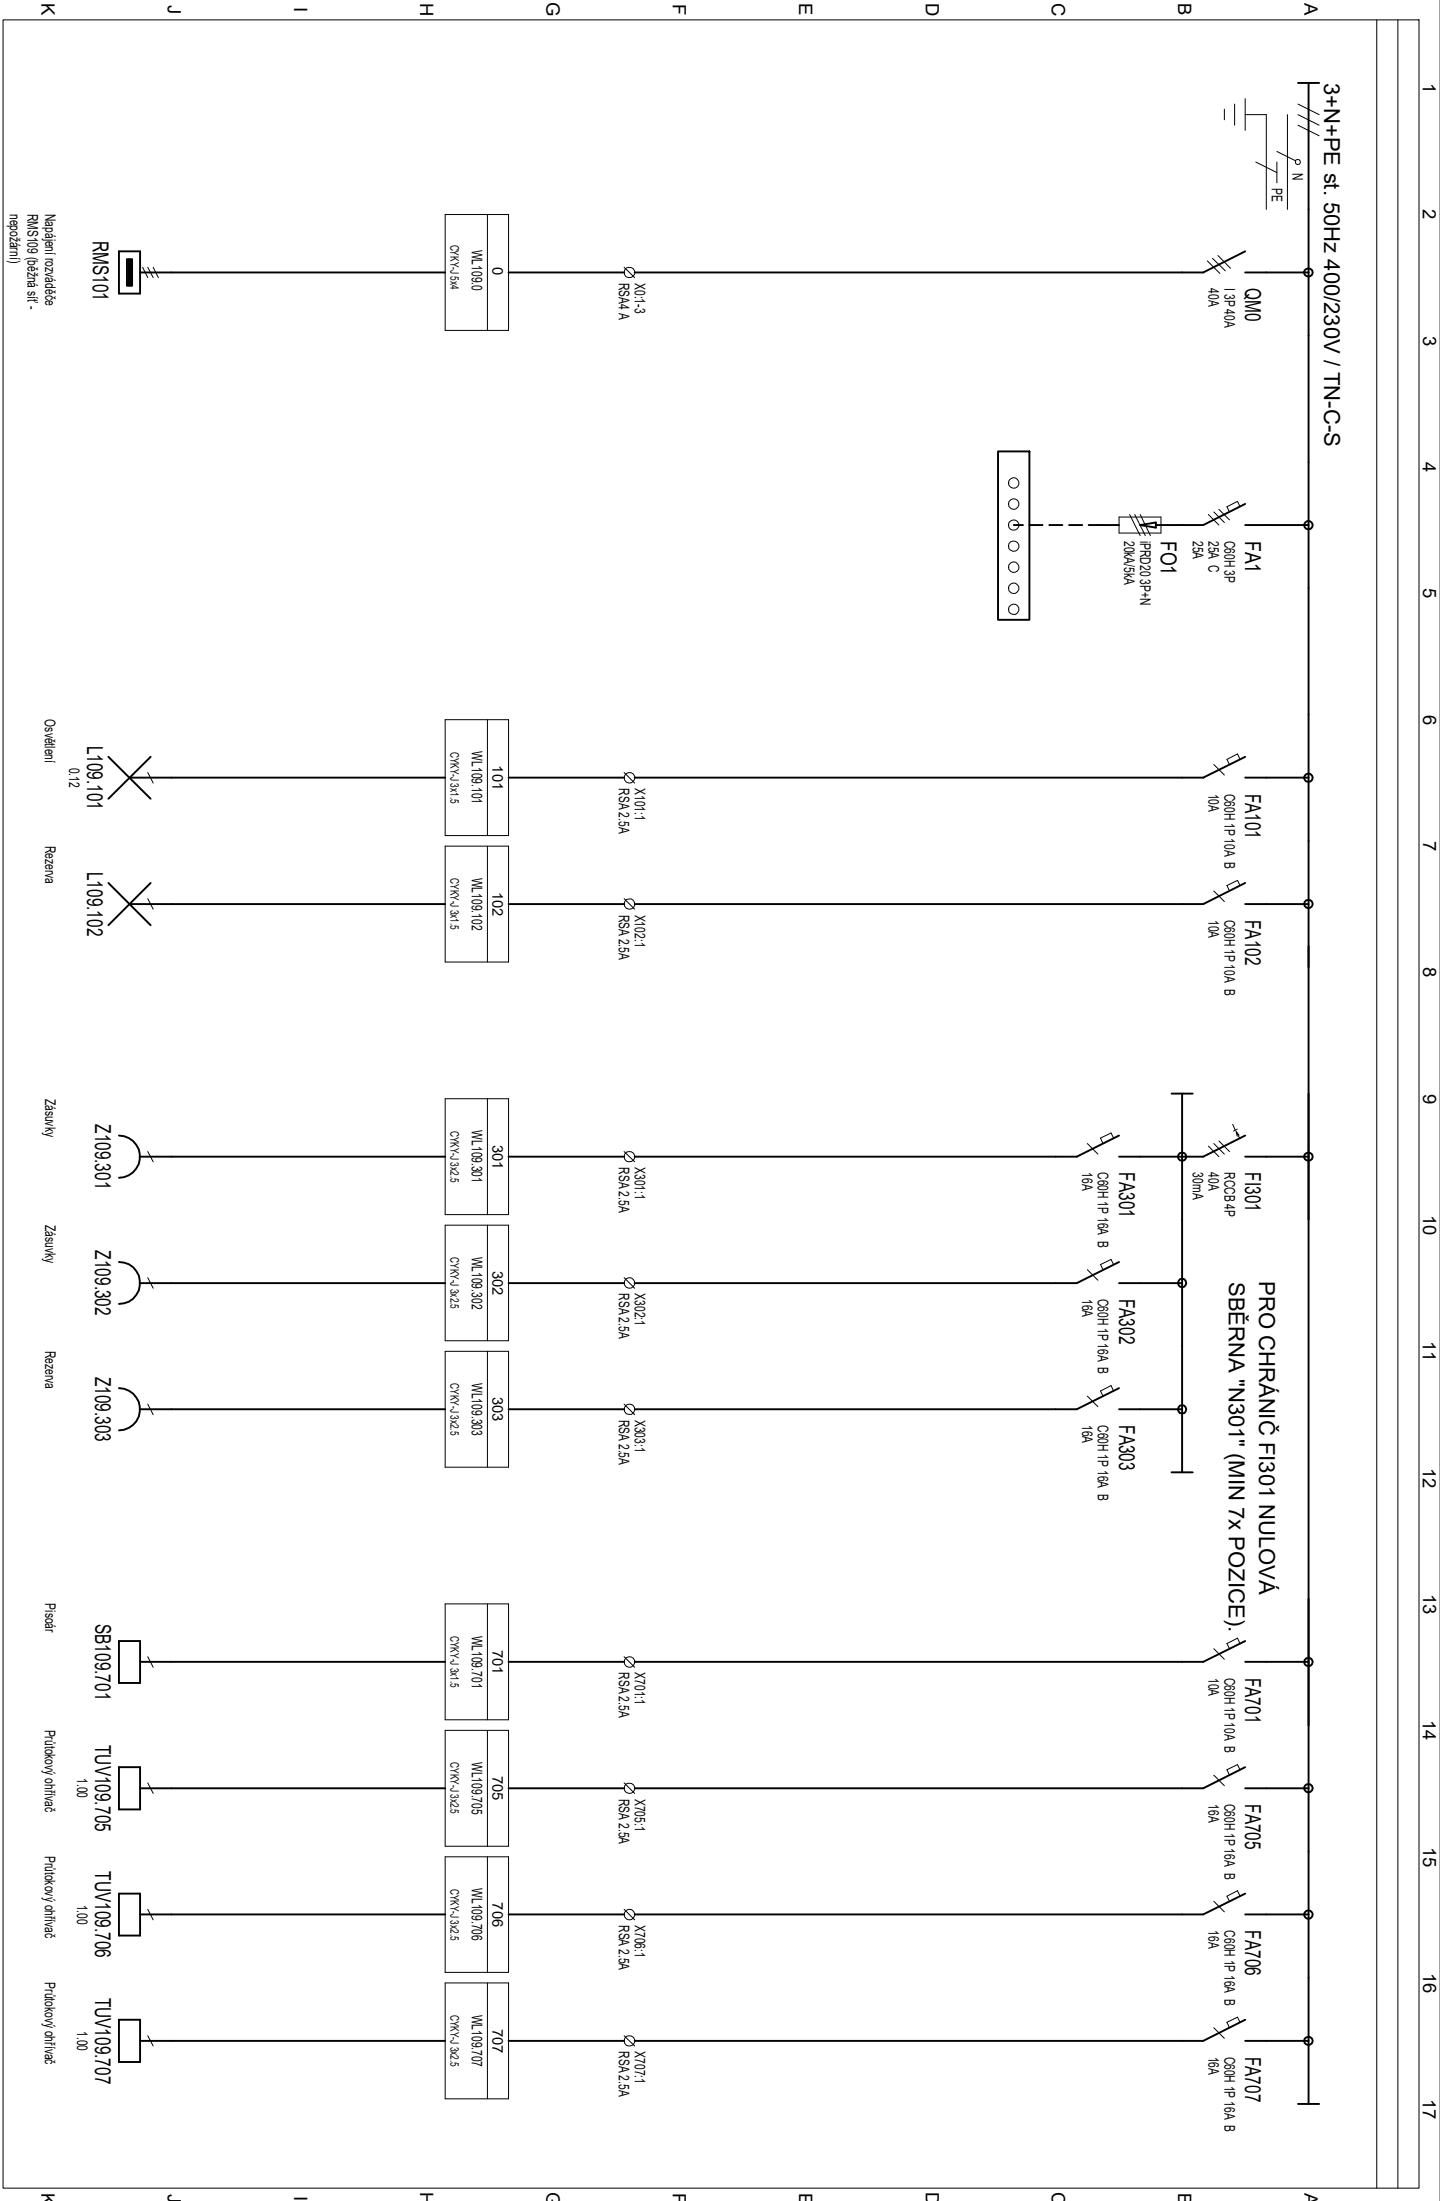

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------|--|-----------------|--|--------------|---------|-----------------|--------|---|
| Vypracoval: | Karel Cais | AKCE: | Centrum polytechnické výchovy a vzdělání pro volbu budoucnosti | Investor: | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice | Zak. číslo: | 1112/16 | AK.: | Lisův: | 3 |
| Kontroloval: | Ing. Radek Tereš | | D.1.4. - Technika prostředí staveb | Obsah: | | Změna/Datum: | | V.č.: | List: | |
| Datum : | 24.11.2016 | | D.1.4.4. Silnoproudé napájecí rozvody, bleskosvod | Rozvaděč RMS109 | Měřtko: | | | D.1.4.4.309_DPS | 2 | |

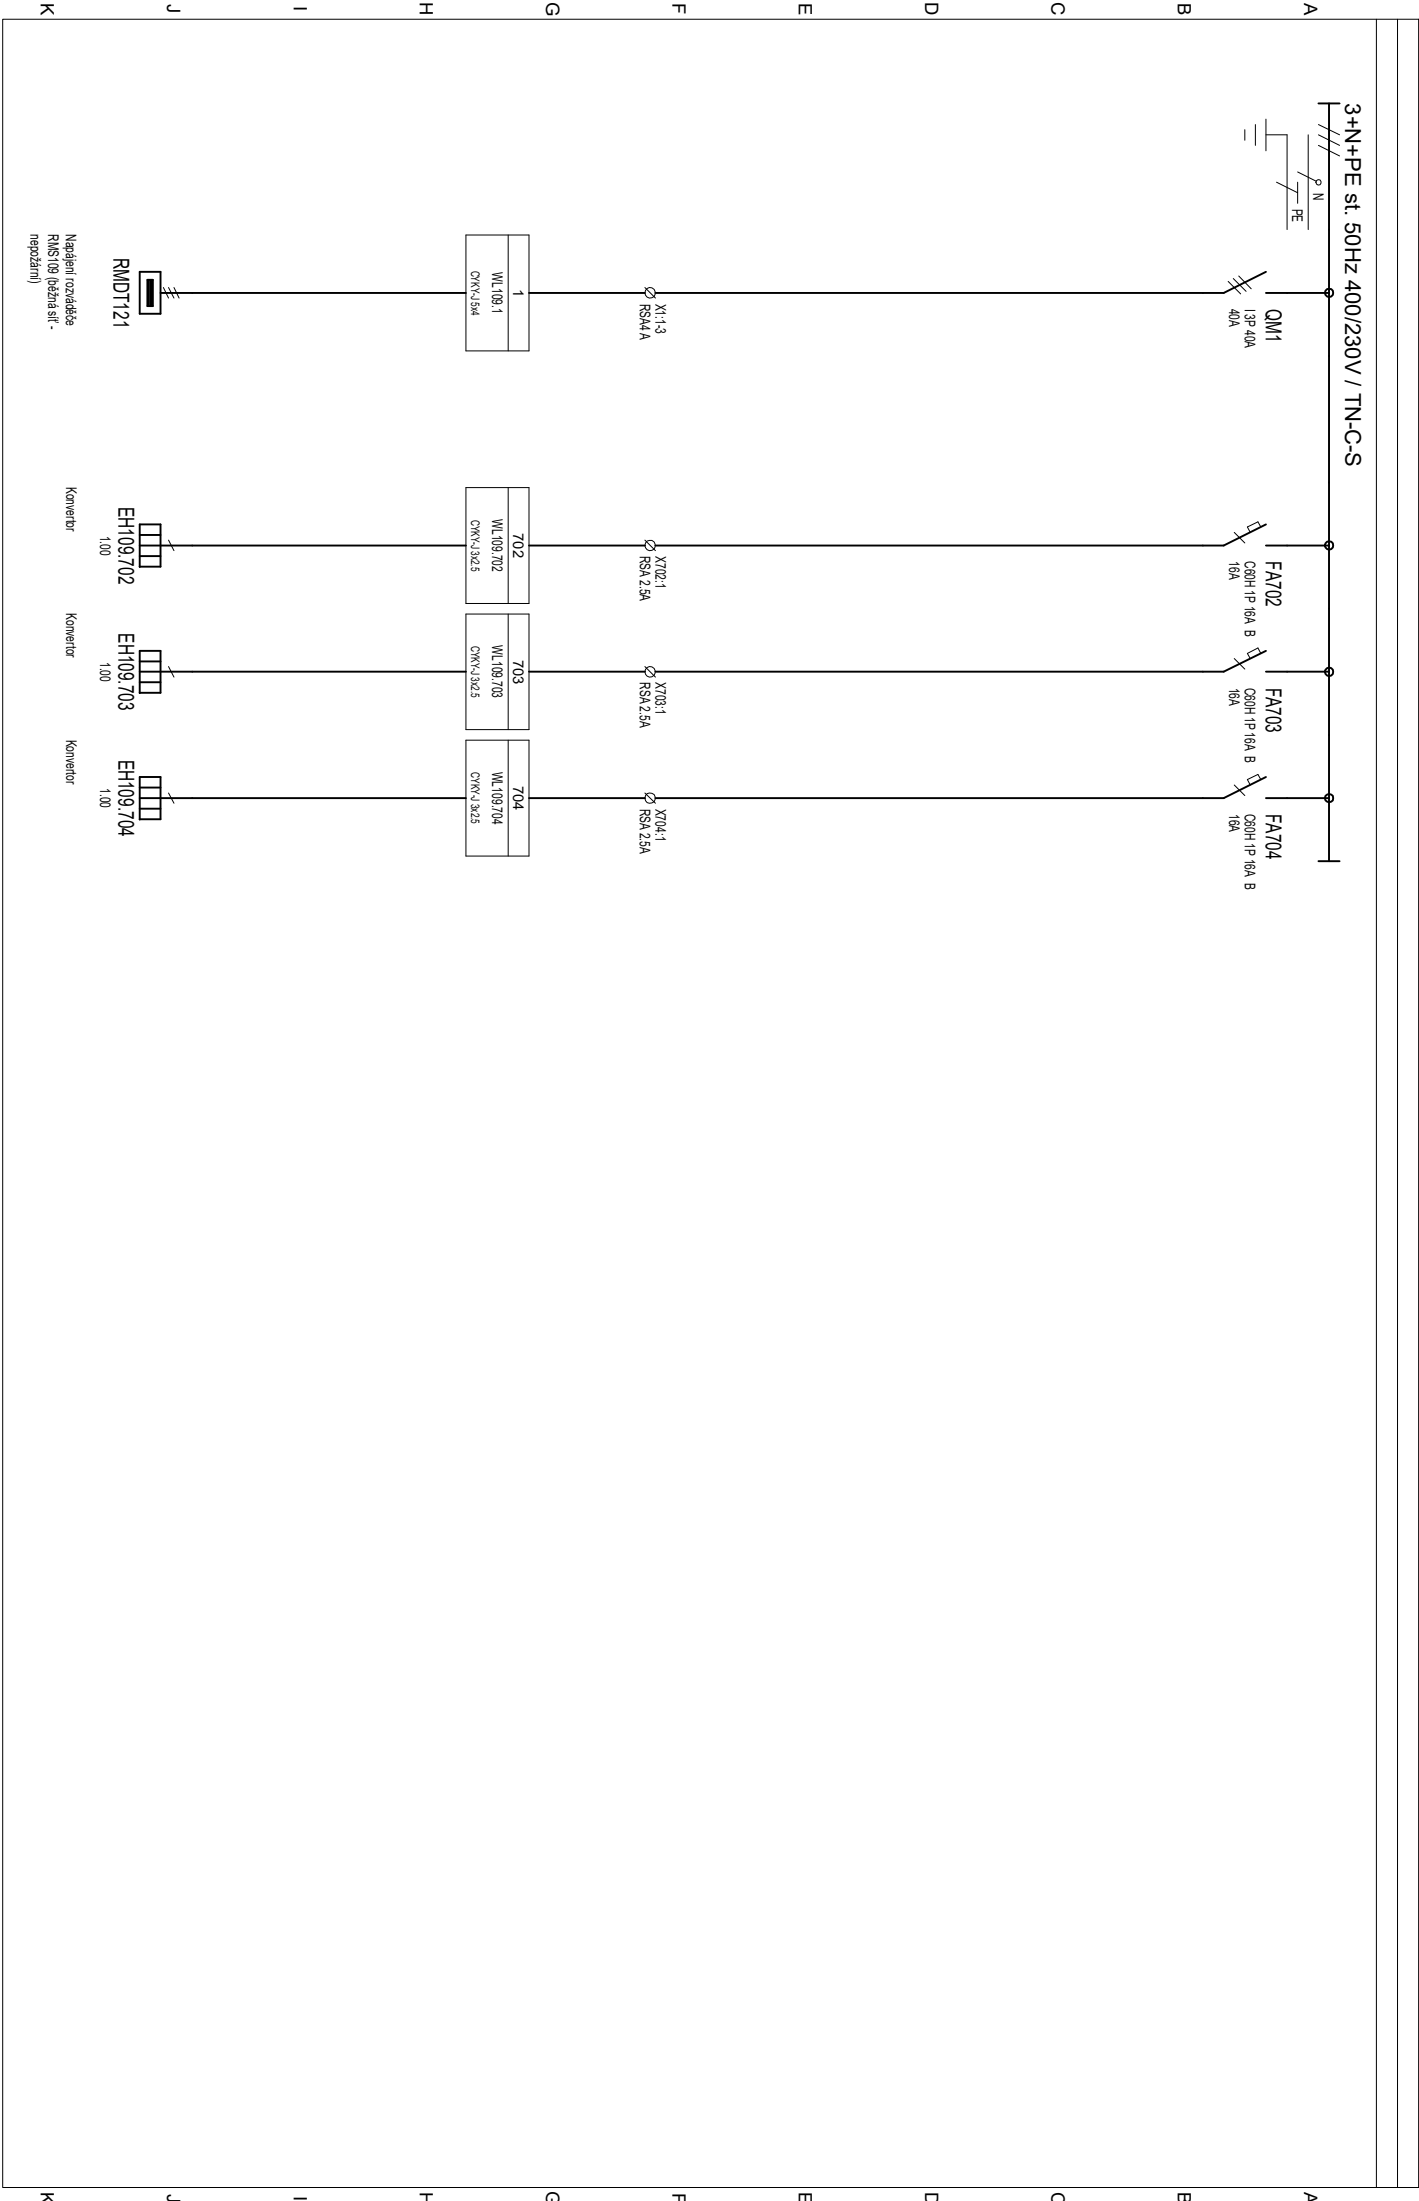

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|--|---------------------|-------|----------|------------------------|--------------|-------|-------|
| Vypracoval: | Karel Cais | AKCE: Centrum polytechnické výchovy a vzdělání pro volbu budoucího povolání D.1.4. - Technika prostředí staveb D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody, bleskosvod |  Květenná 3841, Kroměříž 68077/17048, 573350/63 projekce@elektro.cz www.elektro.cz | Investor: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice | Zak. číslo: 1112/16 | A.K.: | Listů: 3 | | | | |
| Kontroloval: | Ing. Radek Tesař | | | | | | | Obsah: Rozvaděč RMS109 | Změna/Datum: | V.č.: | List: |
| Datum : | 24.11.2016 | | | | | | | | | | |

