

# Obsah: Rozvaděč RVP110

Akce: Centrum polytechnické výchovy a vzdělání  
pro volbu budoucího povolání

## POZNÁMKY K DOKUMENTACI :

- 1) NEDÍLOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA !!
- 2) TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY !! JAKO TAKOVÁ SMÍ BÝT UŽITA PRO REALIZACI STAVBY, PRO VÝBĚR DODAVATELE STEJNĚ JAKO PRO VŠECHNY STUPNĚ STAVEBNĚPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ!!!
- 3) DOKUMENTACE, KTERÁ JE ORÁŽENA AUTORIZAČNÍM RAŽÍTKEM ČKAIT: 1301879 SE STÁVÁ VEŘEJNOU LISTINOU A S JAKO TAKOVOU S NÍ MUSÍ BÝT NAKLÁDÁNO, PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNOU LISTINOU MŮŽE MÍT TRESTNĚPRÁVNÍ DŮSLEDKY !!!

## NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA / VOLTAGE


- ✓ 3f 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S
- ✓ 1f 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- ✓ MALÉ NAPĚTÍ SYSTÉMU SELV / PELV

## OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM V SÍTÍCH TN DLE ČSN 332000-4-41ed2

- ✓ ZÁKLADNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ ISOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTÝ DLE ČL. 411.2
- ✓ PŘI PORUŠĚ OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČL. 411.3.1
- ✓ PŘI PORUŠĚ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL. 411.3.2
- ✓ ZÁKLADNÍ MALÝM NAPĚTÍM SELV/PELV

## VNĚJŠÍ VLIVY DLE SOUBORU ČSN 332000-1ed.2 a 332000-5-51ed.3

- ✓ AB5 - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLOTY, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- ✓ AB8 - PROSTORY VENKOVNÍ, NECHRAŇENÉ - JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- ✓ VNĚJŠÍ VLIVY JEDNODUCHÉ - STANOVENÉ PROTOKOLEM URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
- ✓ PÁSMO A ZÓNY DLE ČSN 332000-7-70ed2



1. 2. TRANSFORMÁTOR 230/12V - 100VA  
(SOUČÁST DODÁVKY ČERPDIA, ZAPOJÍ PROFESE ELEKTRO)


Typ. označení:

GW46233 PRO 3 ŘADY DIN LIŠT (54 MODULŮ)  
DVEŘE S OKNEM, KOVOVÁ KONSTRUKCE  
POVRCHOVÁ INSTALACE (ZAPUŠTĚNÁ DO NIKY)  
IP65  
405x500x200

Stupeň krytí:  
Šířka x Výška x Hloubka:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval:	Karel Cais	AKCE:		Centrum polytechnické výchovy a vzdělání												
Kontroloval:	Ing. Radek Tesař	Obsah:		pro volbu budoucího povolání												
Datum :		24.11.2016		Investor:		Město Boskovice, Masarykovo nám. 42, 680 01 Boskovice		Zak. číslo:		1112/16		A.K.:		Listů: 3		
														List:		
														V.č.:		
														D.1.4.313		
														Měřitko: 1:1		
														Rozvaděč RVP110		
														1		

17	Listu: 3	List:
----	----------	-------

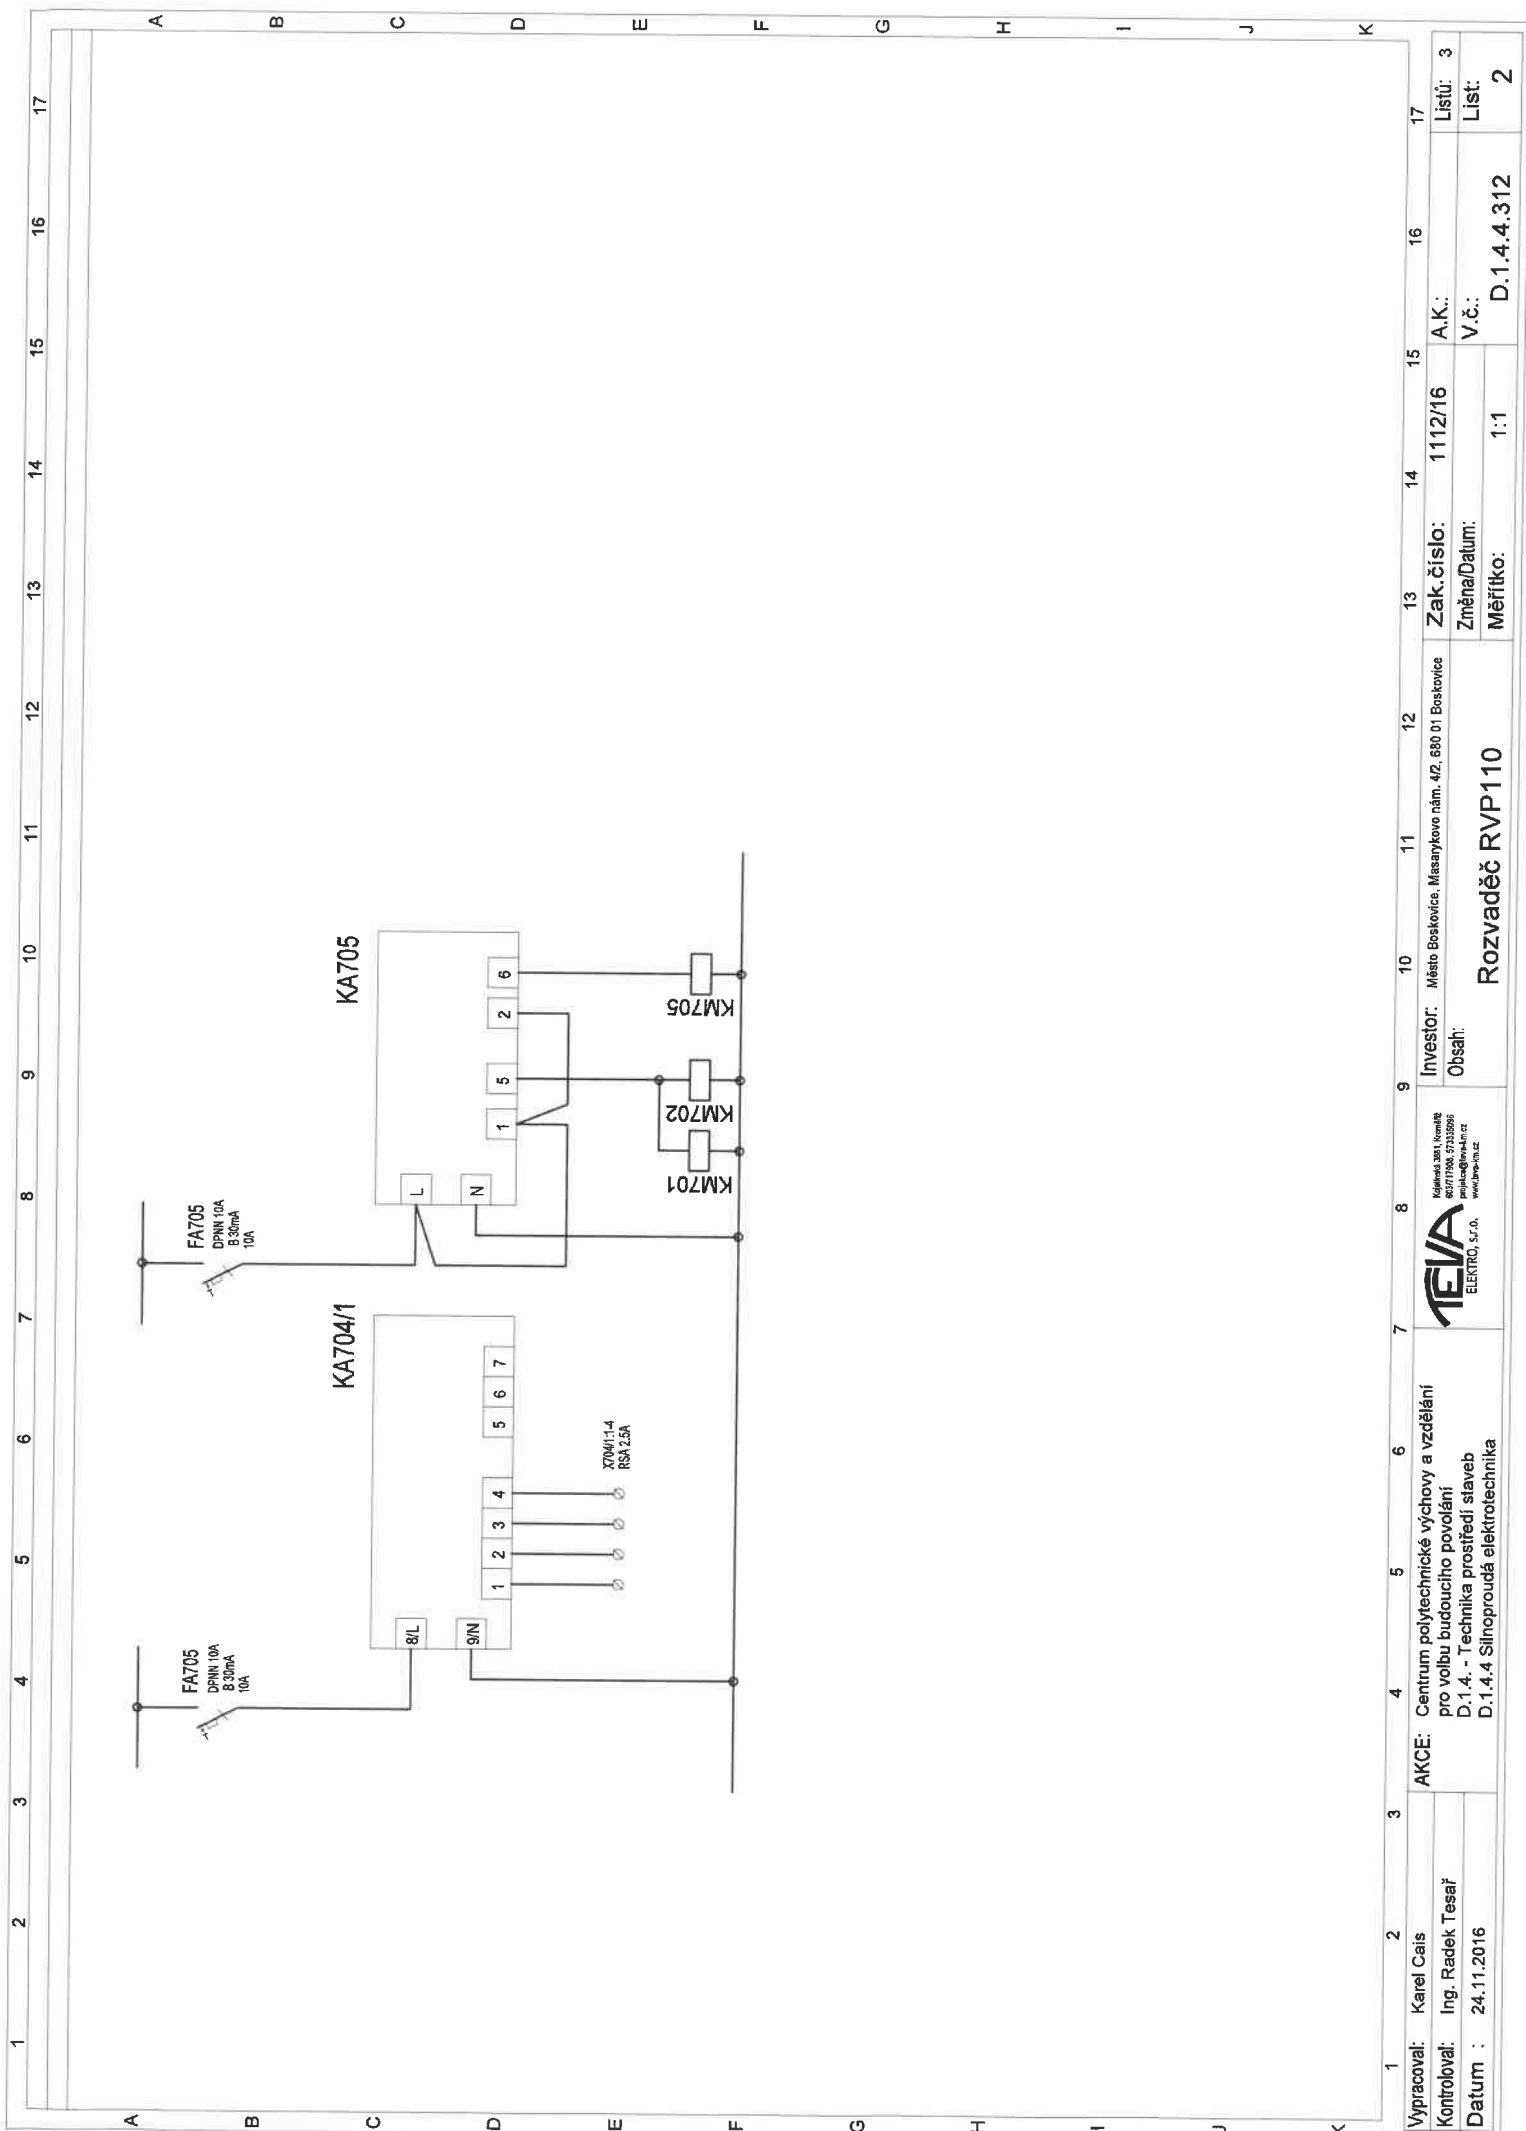

Výpracoval: Karel Cais			AKCE: Centrum polytechnické výchovy a vzdělání			Investor: Město Boskovice, Masarykovo nám. 402, 680 01 Boskovice			Zak. číslo: 1112/16			A.K.: 17		
Kontroloval: Ing. Radek Tesař			pro volbu budoucího povolání			Obsah:			Změna/Datum:			V.č.: 1:1		
Datum : 24.11.2016			D.1.4. - Technika prostředí staveb			Rozvaděč RVP110			Měřitko:			D.1.4.4.312		
			D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika									List: 2		

