

DIMENSE v.o.s.
Hrnčířská 890/15
60200 Brno

naše značka
5001416382

vyřizuje
Eva Strnadová

datum
01.12.2016

Věc:

Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání

K.ú. - p.č.: Boskovice

Stavebník: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

STL plynovod DN 100, DN 80, ul. Bílkova + STL přípojka pro č.p. 2006/8 a 499/3
NTL plynovod OCEL DN 150, ul. Bílkova + NTL přípojky (viz. situace)
STL plynovod OCEL DN 200, ul. Slovákova

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

Doposud nebyla odsouhlasena projektová dokumentace k přeložce stávajícího STL plynovodu OCEL DN 80 a DN 100. Stanovisko 5001385507 a 5001385701 řeší pouze předpokládané náklady přeložky PZ.

Pro náležité posouzení Vaší žádosti a pro vydání stanoviska k povolení stavby požadujeme předložit souhlasné stanovisko s projektovou dokumentací přeložky STL plynovodu OCEL DN 80 a OCEL DN 100 související se stavbou "Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání"
Kontakt na odpovědného pracovníka k projednání smluv a odsouhlasení PD k plynárenskému zařízení:

Ing. Martin Spurný, technik přípoj. a rozvoje PZ-Morava sever Olomouc

Telefon : 595142240, E-mail : martin.spurny@innogy.com

Po uzavření příslušných smluv a odsouhlasení projektové dokumentace k přeložce STL plynovodní přípojky prosím opět předložit neplynárenskou část stavby k posouzení.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001416382 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Eva Strnadová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420495060562
eva.strnadova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001416382 ze dne 01.12.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice. K.ú.: Boskovice.

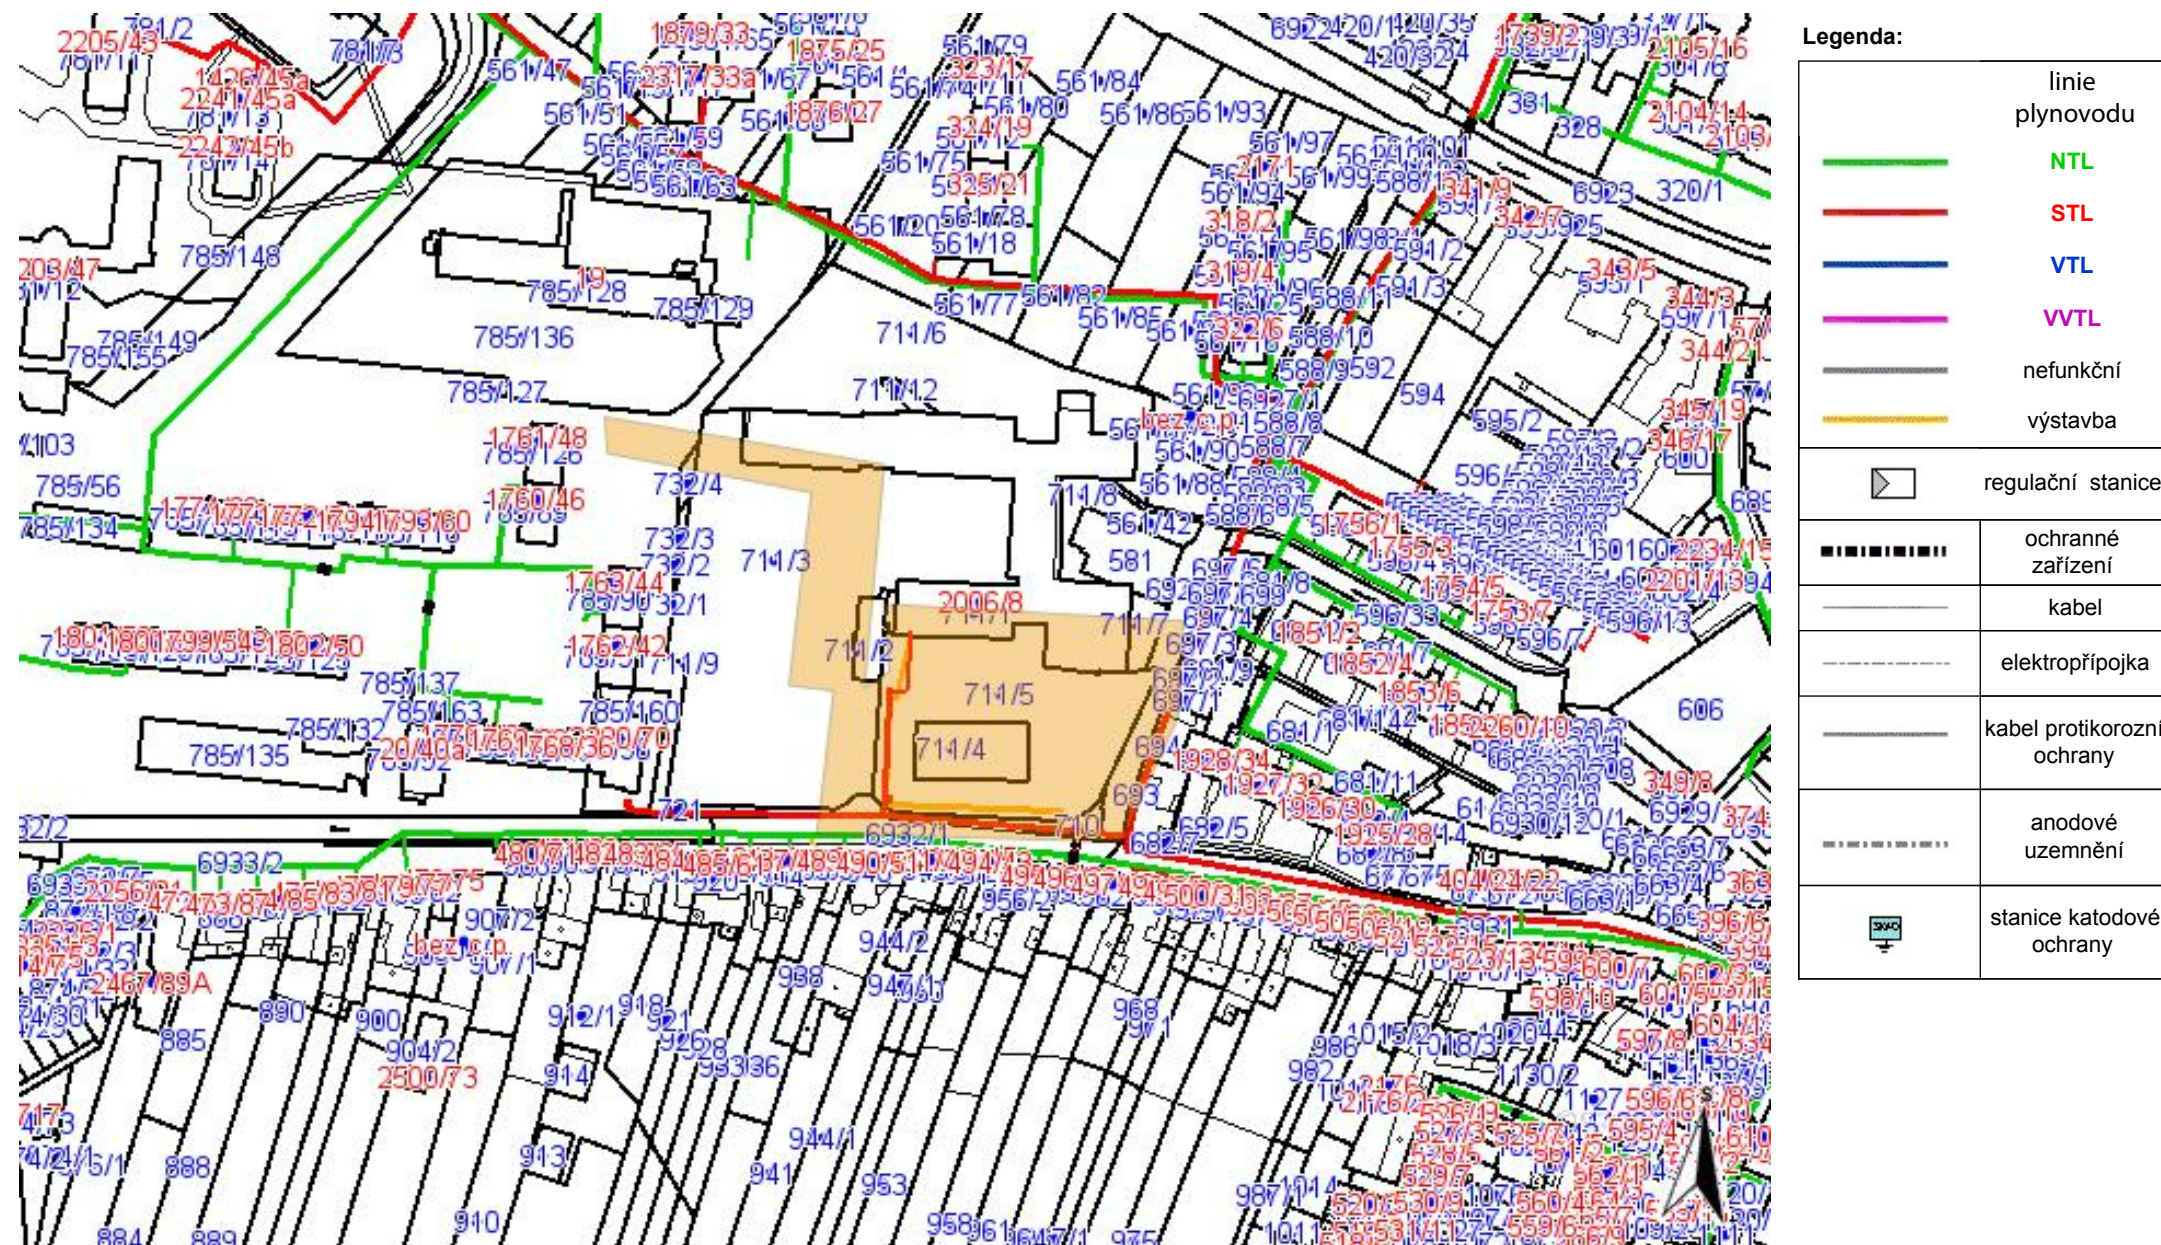



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

