




TS – AJA04

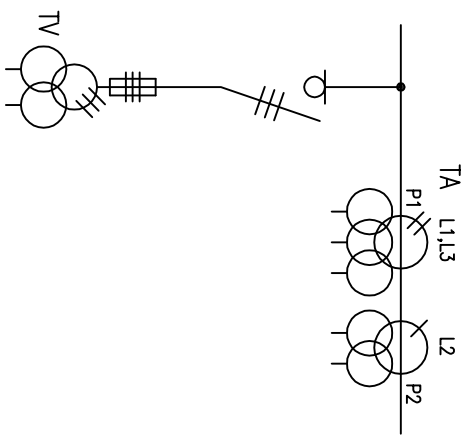

Rozvodná soustava VN: 3 AC 50Hz, 22kV, IT
ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zadržanou
ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním (dle ČSN EN 61936-1)
Rozvodná soustava NN: 3PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2)
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zadržanou
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování,
automatické odpojení od zdroje
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování

<div> MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o. Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz</div>				<div>Puttner, s.r.o. ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO</div> <div></div>	
VED.PROJEKTU:	KONTRLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	06/2018	
ING. ŠTĚPÁN BRUS	ING. ALEŠ PROCHÁZKA	ING. ALEŠ PROCHÁZKA	STUPEŇ PD:	DPS	
INVESTOR:	Město Boskovice				
STAVBA:	NB - OBNOVA KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Z KGJ 1x180 kW				
OBJEKT:	D1.08 DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ KGJ 324 kW				
NÁZEV VÝKRESU: TS - KOBKA MĚŘENÍ AJA04 SCHÉMA POMOCNÝCH OBVODŮ A SKŘÍŇKA MXTV			Č. VÝKRESU:	13	