



KOBKA 4

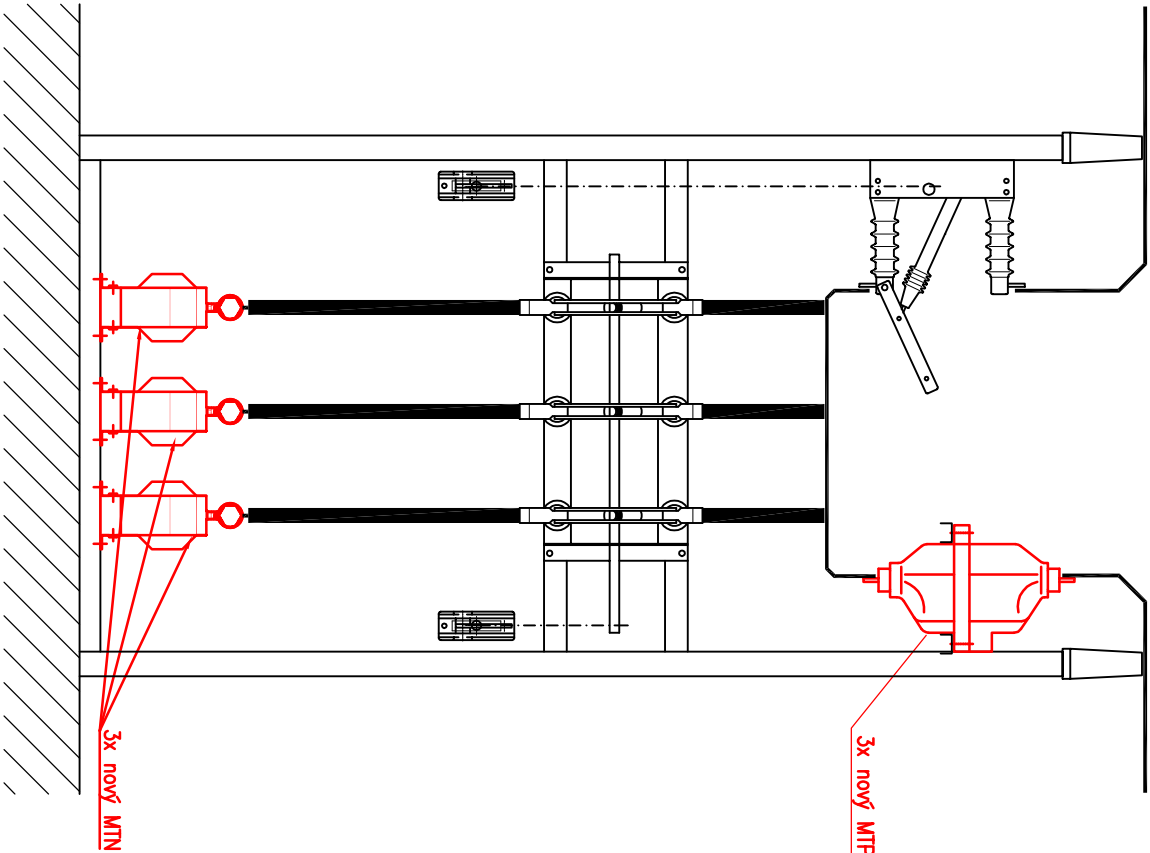

KOBKA 4

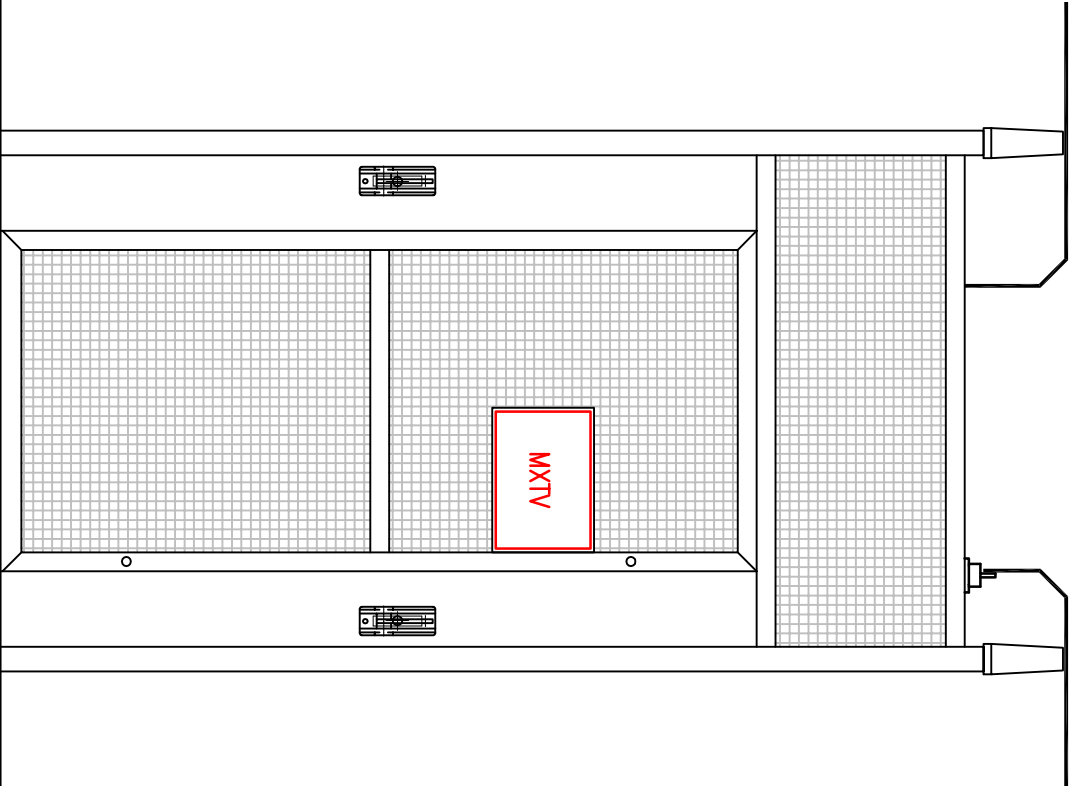

STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ  
NOVÁ / DOPLNĚNÁ ZAŘÍZENÍ

Rozvodná soustava VN:3 AC 50Hz, 22kV, IT  
ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zbranou  
ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním  
(dle ČSN EN 61936-1)  
Rozvodná soustava NN: 3PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2)  
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zbranou  
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování,  
automatické odpojení od zdroje  
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování

**MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.**  
Slevačská 11, 615 00 Brno, [www.mixmaxenergetika.cz](http://www.mixmaxenergetika.cz)

**Puttner, s.r.o.**  
ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO

|                  |   |                     |            |                |
|------------------|---|---------------------|------------|----------------|
| VED.PROJEKTU:    | KONTROLOVAL:  | VYPRACOVAL:         | DATUM:     | 06/2018        |
| ING. ŠTĚPÁN BRUS | ING. ALEŠ PROCHÁZKA   | ING. ALEŠ PROCHÁZKA | STUPEŇ PD: | DPS            |
| INVESTOR:        | Město Boskovice   |                     |            |                |
| STAVBA:          | NB - OBNOVA KOMBINOVANÉ VÝROBY<br>ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Z KGJ 1x180 kW |                     |            |                |
| OBJEKT:          | D1.08 DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ KGJ 324 kW   |                     |            | FORMÁT: 2 x A4 |
|                  |   |                     |            | MĚŘÍTKO: 1:20  |
| NÁZEV VÝKRESU:   | TS - KOBKA Č. 4   |                     |            | Č. VÝKRESU: 03 |