


ÚPRAVA ROZVADĚČE RH2

3x400/230V, 50 Hz, TN-C-S
L1, L2, L3

NOVÉ VÝVODY

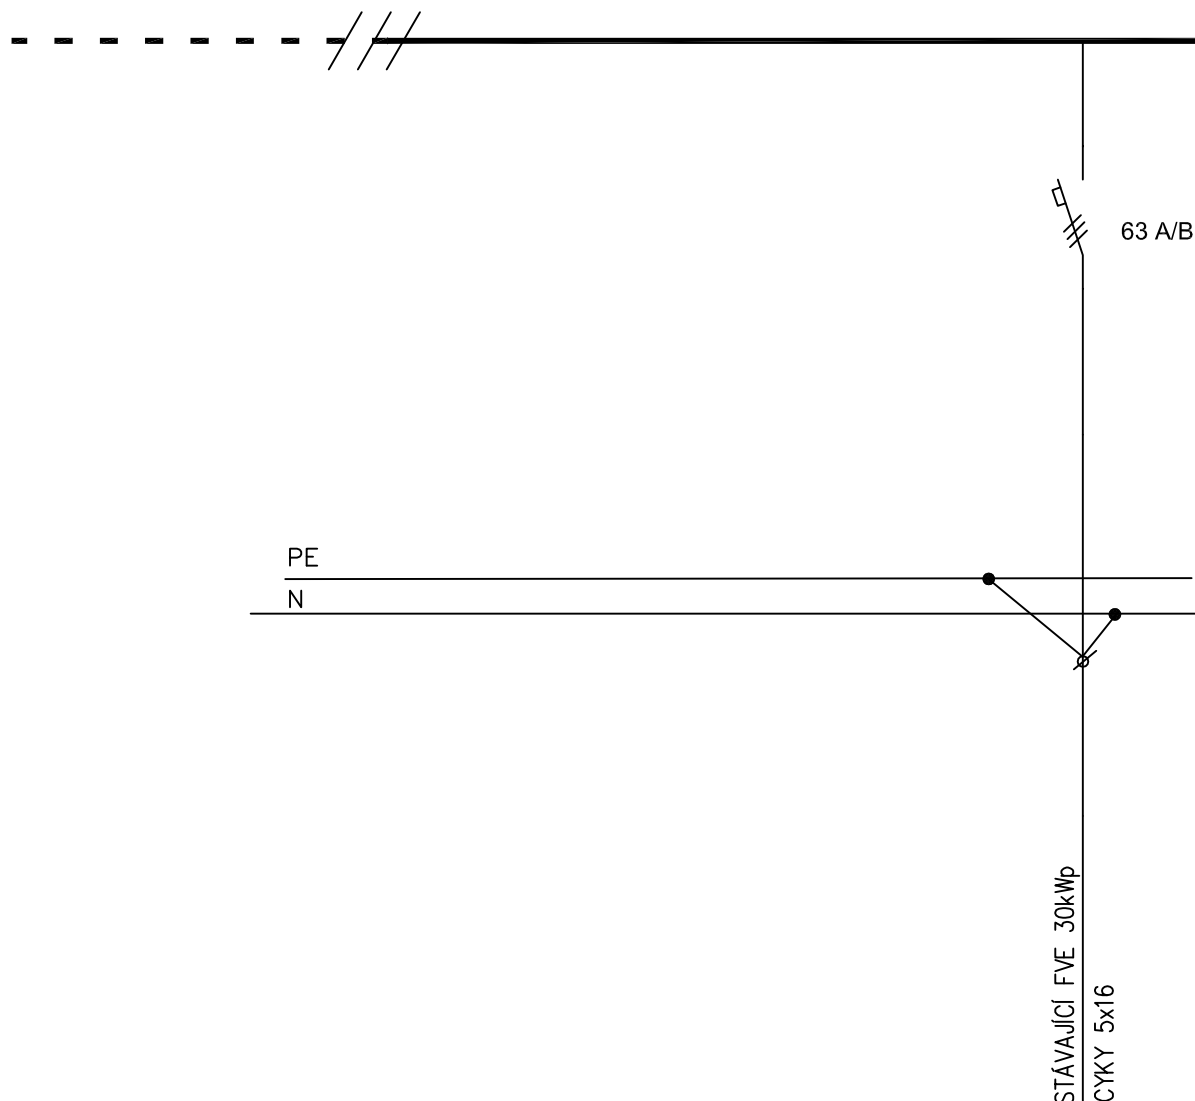

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Rozvodná soustava NN: 3+PE+N, 3PEN, 230V/400V, 50Hz, TN-C-S, TN-C



MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

Slevačská 245/11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:		KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	06/2018
ING. ŠTĚPÁN BRUS		Město Boskovice	ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:					
STAVBA:	NB - OBNOVA KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Z KGJ 1x180 kW				
OBJEKT:	D 1.05 ELEKTROINSTALACE			FORMÁT:	1xA4
				MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU: ÚPRAVA ROZVADĚČE RH2 - NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ FVE				Č. VÝKRESU: 4	