


PŮDORYS

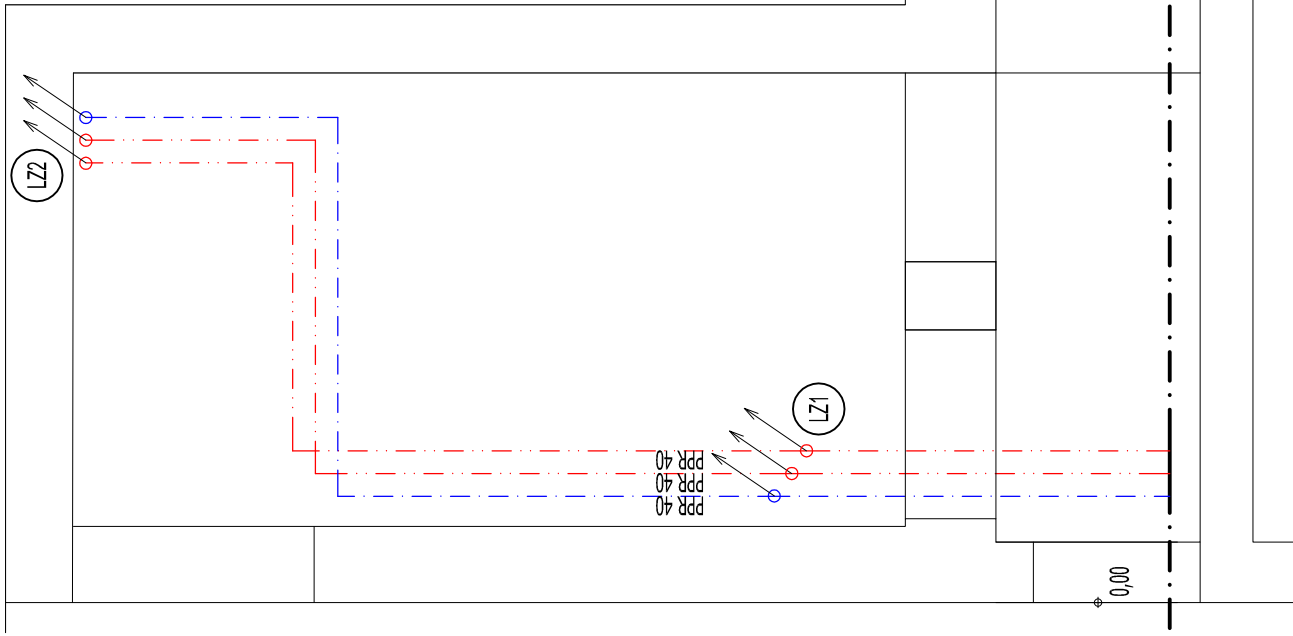


LEGENDA:


- STUDENÁ VODA - STÁVAJÍCÍ ROZVOD
- STUDENÁ VODA - NOVÝ ROZVOD
- TEPLÁ VODA - STÁVAJÍCÍ ROZVOD
- TEPLÁ VODA - NOVÝ ROZVOD
- TEPLÁ VODA - CÍRKULACE - STÁVAJÍCÍ ROZVOD
- TEPLÁ VODA - CÍRKULACE - NOVÝ ROZVOD
- POTRUBÍ V ZÁKRYTU
- STÁVAJÍCÍ ARMATURY (TENICE)
- NOVÉ ARMATURY (TLUSTĚ)
- KK 20
- Š 80
- VODOVODNÍ SÓUPĚ S UVEDENÍM DIMENZE

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ JE NAVRŽENO V MIN. TLAKOVÉ ŘADĚ PN16 PRO STUDENOU VODU A PN20 PRO TEPLOU VODU A CÍRKULACI.
- POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z VÍCEVRSTVÉHO PPR S VLOŽKOU Z ČEDIČOVÝCH VLÁKEN.
- VŠEKERÉ NOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ. MATERIÁL A TLOUŠTKY IZOLACÍ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- PODKLADY PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JSOU PŘEVZATY Z PASPORTU ENERGOKANÁLŮ.
- POHLEDY NA STĚNY JSOU POTOČENY NESTANDARDNĚ Z DŮVODU POŽADAVKŮ ZADATELE PD PRO LEPŠÍ ORIENTACI PRÁCOVNÍKŮ UDRŽBY V ENERGOKANÁLECH.

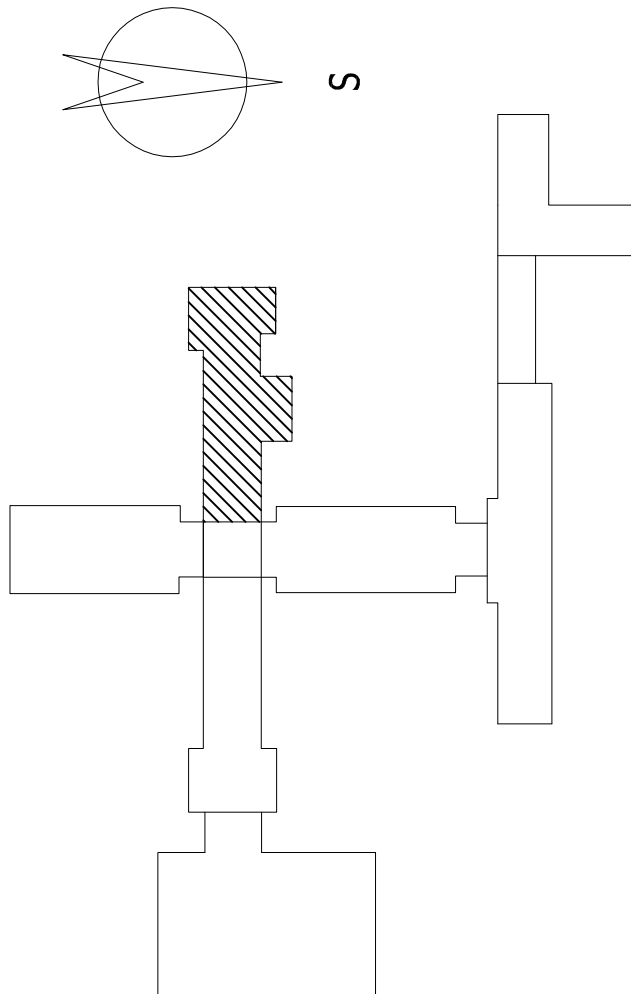

POHLED - SEVERNÍ STĚNA

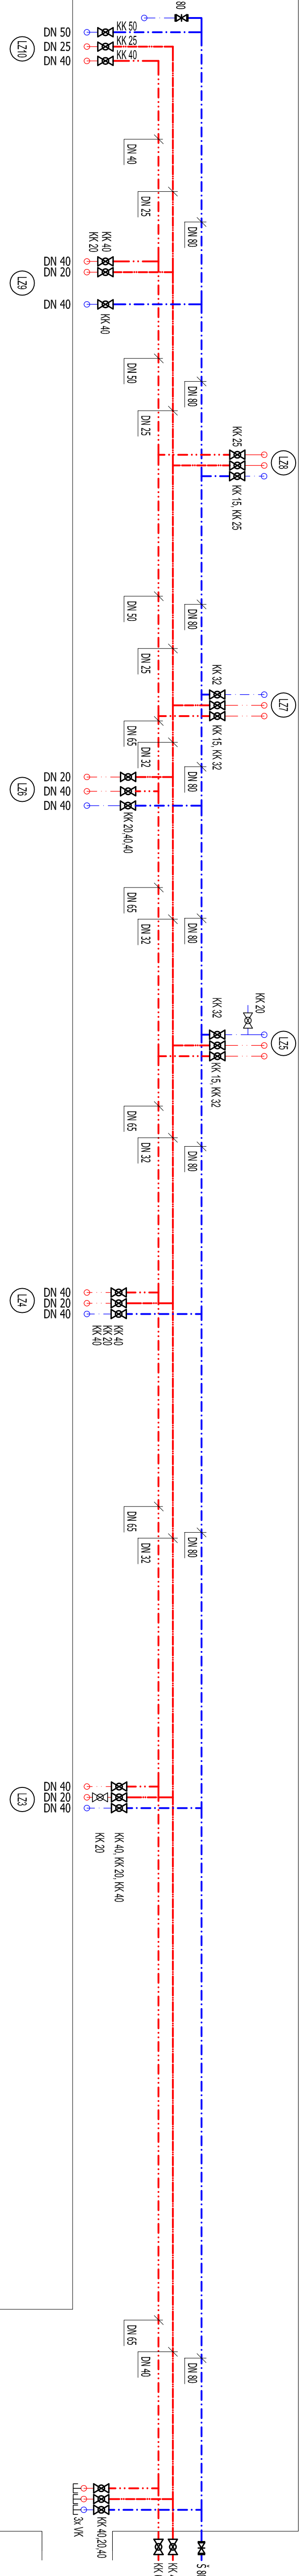

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o. Slevačská 245/11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz			
VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:
Ing. Štěpán Brus	Michal Horka	Michal Horka	09/2017
INVESTOR:	Město Boskovice		
STAVBA:	NB - Rekonstrukce ležatých rozvodů v kotelně a energokanálu		
OBJEKT:	D 1.4.2 Studená voda, D 1.4.3 Teplá voda a cirkulace TV		
NÁZEV VÝKRESU:	FORMÁT:	5x A4	
	MĚŘÍTKO:	1:50	
	Č. VÝKRESU:	4	
LŮŽKOVÝ TRAKT ZÁPAD			