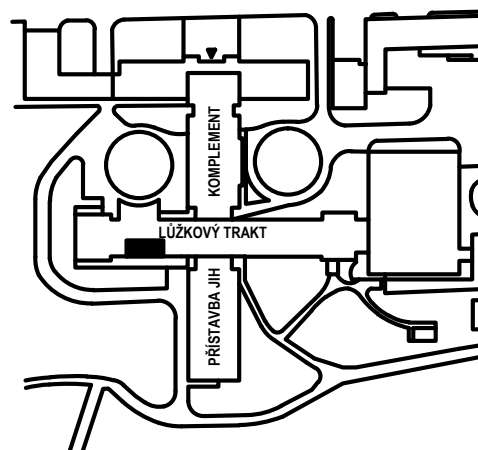



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÓČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	OZN.	ZVLÁŠTNÍ OPRAVY STĚN

- POZNÁMKA:
- V ROZVADĚČI RL1.2 V ČÁSTI DO NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ DVA REZERVNÍ JISTIČE 10/1/C VÝVODY KE SKŘINÍM VS3+SP (POKUD REZERVY BUDOU OBSAZENY, DOPLNÍ SE NOVÉ JISTIČE)
 - DO ROZVADĚČE RL1.2 ČÁSTI DO DOPLNIT PROUDOVÝ CHRÁNIČ 10/1N/030-A PRO VÝVOD K OSVĚTLENÍ, INSTALOVANÉM NA NOVÝCH ZÁVĚSECH
 - Z PŘÍPOJNICE PA(PE) ROZVADĚČE RL1.2 VYVÉST VODIČ CY6/ZZ PRO PŘÍZEMNĚNÍ SKŘINÍ VS3+SP (PROPOJIT SMYČKOVĚ OBĚ SKŘINĚ)
 - SILNOPROUDÉ PŘÍVODY VÉST SOUBĚŽNĚ S ROZVODY MEDIPLYNŮ S ULOŽENÍM V ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTĚ LV 24/22
 - NA STÁVAJÍCÍ OBVODY ZIS K JEDNOTLIVÝM ZÁVĚSŮM BUDOU NAPOJENY ZÁSUVKY V NOVÝCH ZÁVĚSECH, POČET ZÁSUVEK BUDE STEJNÝ JAKO V PŮVODNÍCH ROVNĚŽ I PŘÍZEMŇOVACÍ VODIČE BUDOU PŮVODNÍ(PŘÍZEMNĚNÍ ZÁVĚSU A ZÁSUVKY PRO POSPOJOVÁNÍ(POČTY DLE PŮVODNÍCH) PŘI DEMONTÁŽI PŮVODNÍCH ROZVODŮ MP NUTNO ZÁCHOVAT PŮVODNÍ VODIČE POSPOJOVÁNÍ MP, BUDOU POUŽITY PRO NOVÉ ROZVODY

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/ TN-S
: 1 PE AC 230V/ZIS
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed3 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTTY
OCHRANA PŘI PORUŠĚ :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
POSPOJOVÁNÍM
VNĚJŠÍ VLVY: STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ VLVY

NEMOCNICE BOSKOVICE			DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Stavebník: Nemocnice Boskovice s. r. o. Otakara Kubina 179 680 01 Boskovice		Autorizační razítko:		Schema: 		
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA				
Akce: Nemocnice Boskovice - Rozvody medicinnálních plynů pro COS a JIP						
Zpracovatel části: ING. JAROMÍR GLOVINA Prušánecká 4, 628 00 Brno Tel.: +420 604 328 790 E-mail: glovinaj@gmail.com					Zodpovědný projektant ING. JAROMÍR GLOVINA 	
					Vypracoval ING. JAROMÍR GLOVINA 	
Objekt (SO): SO 02 - Rozvody medicinnálních plynů pro JIP		Datum: LISTOPAD 2022		Pare:		
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Zakázkové číslo: DPS-08-2022				
Příloha: Úprava elektroinstalace - 1.NP		Formát: A4				
		Stupeň: DPS				
		Měřítko: 1:50		Číslo přílohy: D.2.3-02		